


ensy InoVent

Betriebs- und Montageanleitung

ensy[®]
by
airleben[®]



1 Lesen Sie dies zuerst!

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ENSY[®] besitzt das Urheberrecht an diesem Benutzerhandbuch. Der Benutzer hat alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung vollständig und nicht nur teilweise zu befolgen. Die Nichtbefolgung dieser Bedienungsanleitung führt zum Ausschluss aller Garantien, Garantien und Verbindlichkeiten.

Copyright© 2020 von ENSY[®] AS. Alle Rechte vorbehalten.



Entsorgung der Teile des Controllers:

INFORMATIONEN FÜR NUTZER AUF DER KORREKTEN BEHANDLUNG VON ELEKTROSCHROTT AND ELEKTRONISCHER AUSRÜSTUNG (WEEE)

Die Entsorgung muss im Einklang mit den Richtlinien der Europäischen Union und den entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften stehen.

1.1 Leseanweisungen

Die folgenden Symbole werden verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf verschiedene Warnstufen zu lenken.



Wichtige Informationen



Gefahr! Allgemeine Gefahr



Gefahr!! Hochspannung! Gefahr von elektrischem Strom oder Spannung

1.2 Bedienungsanleitung



Vor der Installation sollte der Benutzer gründlich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht werden, insbesondere mit Anwendungen, Installation, Einstellungen und Betrieb.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn externe Geräte (wie Sensor, Hochspannung usw.) installiert und angeschlossen werden. Achten Sie auf den korrekten Umgang mit der Platine zum Schutz vor elektrostatischer Entladung.



Die Installation der Elektronik/Teile darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Alle Gewährleistungen sind ausgeschlossen, wenn die Installation von nicht autorisiertem Personal durchgeführt wird oder wenn Ersatzteile nicht ordnungsgemäß installiert wurden.

2 Funktionen der Steuerung des Lüftungsgerätes

Die Steuerung ist für Lüftungssysteme im Hausgebrauch entwickelt. Das Heizregister kann entweder als Vor- oder Nachheizregister eingesetzt werden. Die Lüftungsanlage kann auch mit einer Wärmepumpe, die Energie aus der Abluft entnimmt, betrieben werden.

Je nach Komplexität und Größe des Lüftungssystems stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lüftungssteuerung • Temperaturregelung • Wärmerückgewinnung über einen Rotorwärmetauscher • Lufterhitzer – Nachwärmer • Frostschutz | <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerfunktionen • Wochenprogramm • Externe Wärmequellensteuerung • Filterüberwachung über Drucktropfenmessung (optional) |
|---|--|

2.1 Lüftungssteuerung

2.1.1 Inbetriebnahme

Das Gerät mit Ausgängen für Volumenstromregler kann für einen verzögerten Start der Ventilatoren konfiguriert werden. Dadurch können die Volumenstromregler vollständig geöffnet werden, bevor sich der Druck aufbaut. Über ein Menü kann die Belüftungsstartverzögerung eingestellt werden. Der Zuluftventilator startet eine Minute nach dem der Abluftventilator. Wenn eine niedrige Winterbelüftung aktiviert ist, startet das Gerät in den ersten 2 Minuten immer an den gewählten Einstellungen.

2.1.2 Belüftung auf Basis von Feuchtigkeit und CO₂-Niveau

Ein Feuchtesensor (im Lieferumfang enthalten) und ein CO₂-Pegelsensor (optional) können an den Geräteregeleler angeschlossen werden. Der Controller passt die Belüftung basierend auf den gewünschten Einstellungen im Menü Luftqualität an. Der Installateur konfiguriert den Feuchtigkeitspegel, an dem das Lüftungsgerät die Luftmenge nach oben oder unten reguliert.

Hinweis! Entferne den Staubschutz von den Sensoren nach erfolgreicher Montage des Lüftungsgerätes!

Im selben Menü können die Einstellungen für eine komfortable CO₂-Stufe konfiguriert werden. Es gibt zwei CO₂-Einstellungen, die den Luftvolumenstrom bestimmen - ein niedriges und ein hohes CO₂ Niveau. Beide Sensoren haben 3 Minuten Einschaltverzögerung nach dem Start von Lüftungsmodus: Aus.

24 Stunden Durchschnitt. RH (hoch) = Durchschnitt + 10%; RH (niedrig) = Durchschnitt + 3%

2.2 Temperaturregelung

2.2.1 Alarm bei niedriger Raumtemperatur

Diese Funktion sorgt dafür, dass die Raumtemperatur nicht zu kalt wird. Wenn die Raumtemperatur unter die Raumtiefsttemperaturgrenze fällt, wird die Zuluftgeschwindigkeit um 1 Stufe reduziert. Nach 5 Minuten wird die Geschwindigkeit wieder reduziert, bis die Temperatur gehalten werden kann. Wenn die Raumtemperatur nicht aufrechterhalten werden kann, werden die Lüfter angehalten und es wird eine „Low-Room-Temp“ Warnung gemeldet. Ein externer Raumtemperatursensor ist montiert. Die Funktion kann deaktiviert werden, indem sie im Menü Raumsteuerung den Grenzwert „Raum“ auf „Aus“ stellen.

2.2.2 Sommer-/Winterbetrieb

Die Steuerung kann automatisch zwischen Sommer- und Winterbetrieb wechseln, basierend auf der Außentemperatur. Nach jede Wechsel bleibt das Lüftungsgerät für 15 min im jeweiligen Modus bis ein nächster Wechsel erlaubt ist. Der Unterschied zwischen Sommer-/Winterbetrieb ist die Mindesttemperatur der Zuluft und dass die Bypassklappe normalerweise nicht im Winter geöffnet wird.

2.2.3 Steuersensor

Die Steuerung kann verschiedene Sensoren verwenden.

Zuluft: Der Einlasstemperatursensor wird verwendet; es gibt keine Raumtemperaturregelung.

Abluft: Der Fortlufttemperatursensor wird verwendet.

2.3 Lufterhitzer (Nachwärmer)

Der Lufterhitzer (Nacherhitzer) erwärmt die Luft, nachdem die Luft den Wärmetauscher passiert hat. Sie muss im Menü Lufterhitzer aktiviert und konfiguriert werden. Das Heizregister kann deaktiviert oder rein elektrisch sein. Das Heizregister hat einen analogen 0 - 10V Ausgang und das Heizrelais wird aktiviert, wenn das Heizregister benötigt wird.

2.4 Frostschutz

Der Frostschutz erfolgt für 6 Minuten pro Stunde. Beim Abtauen wird der Zuluftventilator angehalten, der Abluftventilator läuft mit MIN-Geschwindigkeit, das Heizregister ist ausgeschaltet und die Rotordrehzahl ist normal.

- Modus 1: niedrige Luftfeuchtigkeit, beginnt bei -20°C
- Modus 2: normale Luftfeuchtigkeit, beginnt bei -15°C
- Modus 3: hohe Luftfeuchtigkeit, beginnt bei -10°C

Nach dem Auftauen wird das Heizregister aktiviert wenn die Ventilatoren eingeschaltet sind und Ihre Drehzahl erreicht haben.

2.5 Benutzerauswahlfunktionen

Die Aktivierung der Benutzerfunktionen „Digitaler Eingang“ kann verschiedene Funktionen auslösen. Das Lüftungsgerät führt diesen Vorgang während des ausgewählten Zeitraums durch und überschreibt die anderen Benutzereinstellungen einschließlich der Wochenprogrammeinstellungen.

Funktion	Dauer	Zuluft	Abluft
Nichts	Keine Aktion	-	-
Fan-Boost	Eingang aktiv	Max	Max
Zuluft (Erhöhung der Zuluft)	15 Min. bis 8h	Aus, MIN, NORM, MAX	NORM
Abluft (Erhöhung der Abluft)	15 Min. bis 8h	NORM	Aus, MIN, NORM, MAX
Externer Alarm	15 Min. bis 8h	Aus, MIN, NORM, MAX	-

2.6 Kochhaubenfunktion

Es gibt einen separaten digitalen Eingang für den Betrieb mit einer Abzugshaube.

Funktion	Dauer	Zuluft	Abluft
nichts	Keine Aktion	-	-
Abzugshaube	Eingang aktiv	0-100%	0-100%

2.7 Rotorsteuerung

Der Rotorwärmetauscher wird immer einige Minuten vor der Heizung gestartet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rotor zuerst gestartet wird, falls er allein ineffizient sein sollte.

2.8 Party-Modus

Der Benutzer kann einen Party-Modus aktivieren. Es wird für eine erhöhte Belüftung mit vielen Menschen im belüfteten Bereich verwendet. Die Lüftergeschwindigkeit ist auf MAX eingestellt, der Benutzer kann sie anschließend auf MIN oder NORM einstellen.


Der vorhandene Sollwert wird verwendet. Der Benutzer kann den Sollwert während des aktiven Partymodus ändern. Der Partymodus wird automatisch beendet, wenn der voreingestellte Partyzeitraum beendet ist. Dieser beträgt 4 Stunden, dieser kann nach der Aktivierung geändert werden. Party-Timeout-Menü ist ausgeblendet, wenn der Partymodus deaktiviert ist.






2.9 Auswärtsmodus

Der Auswärtsmodus ist für Zeiten mit geringem Belüftungsbedarf wie z.B. im Urlaub usw. Bei der Aktivierung wird die Lüftergeschwindigkeit auf MIN und der Sollwert auf 15°C eingestellt. Sowohl die Lüftergeschwindigkeit als auch der Sollwert können anschließend geändert werden. Der Auswärtsmodus muss manuell deaktiviert werden. Lüftergeschwindigkeit und Sollwert kehren zu den Einstellungen zurück, wenn der Auswärtsmodus gestartet wurde.

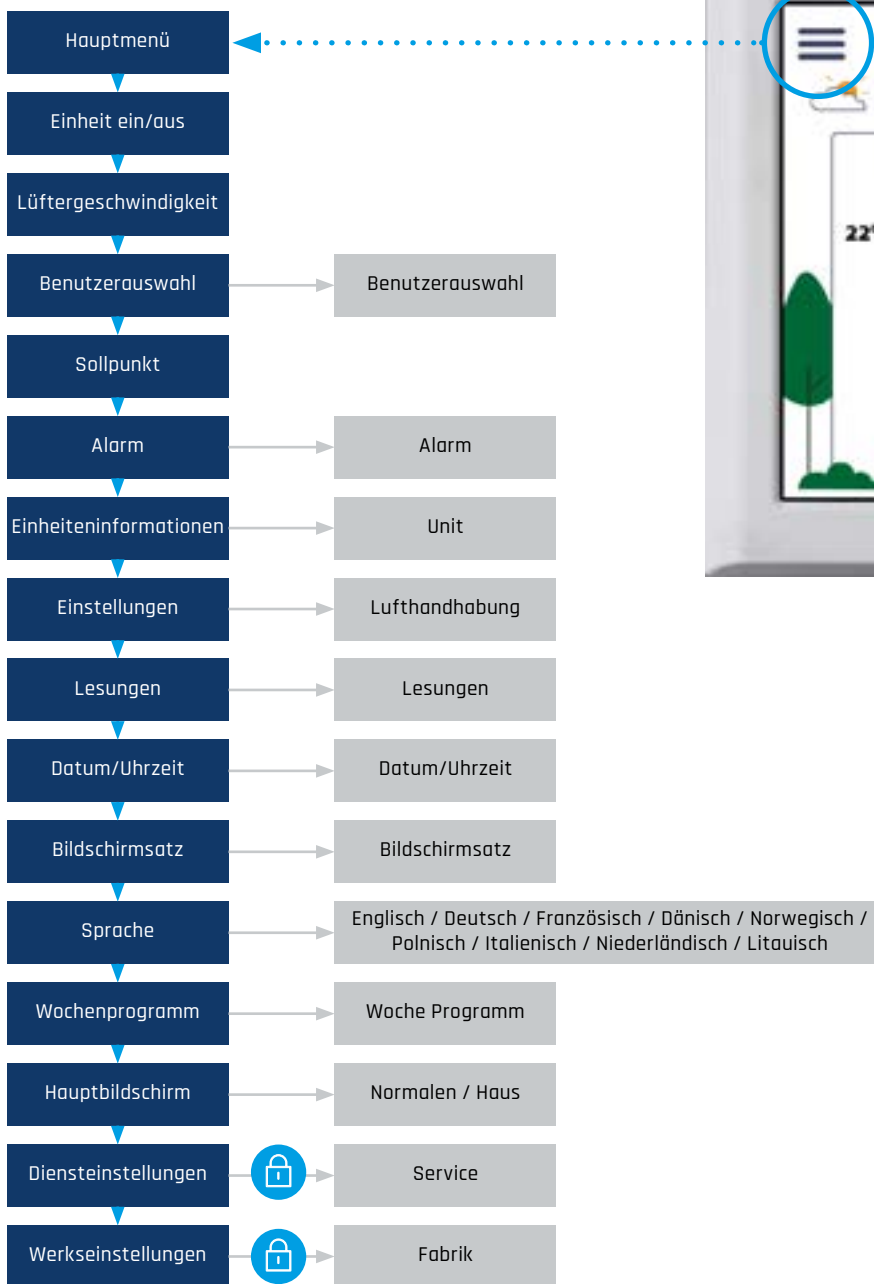3. Menüsystem

3.1 Übersicht über das Menüsystem



Wenn Sie die  Menütaste drücken, werden mehrere Bildschirme und Menüs geöffnet. Drücken Sie  , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Drücken Sie  und  Tasten, um in den Menüs nach oben und unten zu scrollen.
Wenn das Alarmsymbol  sichtbar ist, wird es durch Drücken des Alarmmenüs geöffnet.

3.2 Hauptmenü



Der Hauptbildschirm ist das Standardmenü. Die Anzeige kehrt nach einigen Minuten ohne Benutzerinteraktion zu diesem Bildschirm zurück. Es zeigt die tatsächliche Temperatur, gemessene relative Luftfeuchtigkeit und tatsächliche Lüftergeschwindigkeit. Ein Wochenprogramm und ein Alarm sind in diesem Beispiel aktiv, indem Sie die 🏠 Taste drücken oder die Temperatur öffnet das Temperatur-Set-Point-Menü






💧 Anzeigen der gemessenen Luftfeuchtigkeit

Die Lüftergeschwindigkeit kann durch Drücken der 🌀 Taste geändert werden.




Der Benutzer kann auswählen, ob das Hauptmenü ein Haus anzeigen soll. Berühren Sie den Einlasspfeil, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

3.3 Mögliche Symbole in der Menüüberschrift

-  Menütaste
-  Ein Wochenprogramm ist aktiv
-  Mindestens ein Alarm ist aktiv
-  Die Lüftungseinheit ist ausgeschaltet
-  WLAN-Verbindung ist nicht verbunden

4. Menü „Benutzereinstellungen“

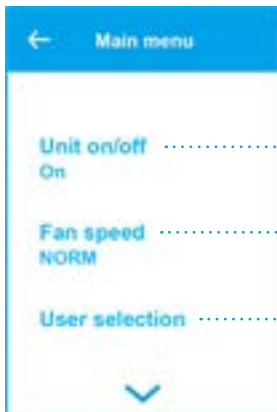

Dies ist die Benutzerebene der Menüsteuerung

Unit on/off
On

Betriebszustand

Berühren Sie diesen zum Ein- und Ausschalten des Gerätes

Fan speed
NORM

Ventilatorgeschwindigkeit

Berühren Sie diesen, um die Lüftergeschwindigkeit anzupassen: AUS, MIN, NORM, MAX

User selection

Untermenü mit **Einstellungen** für verschiedene konfigurierbare **Eingänge**



Party mode
On

Party Modus ein/aus

Erhöhte Lüftergeschwindigkeit für viele Menschen

Einstellmöglichkeiten: Aus, Ein, benutzerdefiniert

Dauer Party-Modus: Nur sichtbar, wenn der Partymodus aktiviert ist.

Bereich 1 - 24 Stunden; Standard 4 Stunden

Party timeout
4:00

Away mode
Off

Schalten Sie den **Modus „Auswärts“** ein/aus.

Reduzierte Lüfterdrehzahl: MIN und unterer Sollwert 15°C

Bereich Ein, Aus; Standard Aus



Setpoint
22°C

Aktuellen Sollwert anzeigen


Berühren zum Einstellen des Sollwerts; Bereich 10°C - 26°C

Alarm
0 active, 0 inactive

Liste der aktiven Alarme

Öffnen Sie das Alarm-Untermenü, wenn ein aktiver Alarm-Untermenü mit Softwareversionen für das Gerät vorhanden ist

Unit information

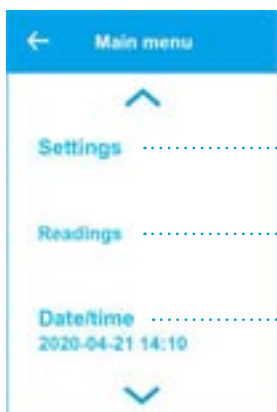

Settings


Untermenü mit mehr **Benutzereinstellungen**

Readings

Untermenü mit **Temperaturen** und anderen **Betriebsdaten**

Date/time
2020-04-21 14:10

Datum und Uhrzeit in einem Untermenü anzeigen und anpassen

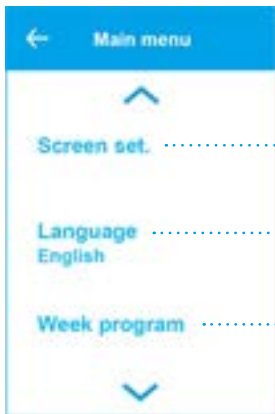


Bildschirmhelligkeit im aktiven und im Leerlaufmodus anpassen

Passen Sie die Anzeigesprache an.

Wählen Sie zwischen Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Norwegisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch und Litauisch

Untermenü des Wochenprogramms. Listet auf, ob ein Programm aktiv ist

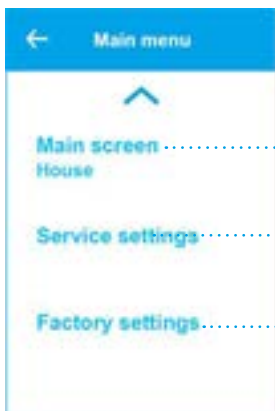

Bildschirm wechseln zwischen normalem Hauptmenü und Haus-Hauptmenü

Untermenü mit **Serviceeinstellungen**. Passwortgeschützt. Passwort ist 5

Untermenü mit **Werkseinstellungen**. Passwortgeschützt. Passwort ist 50

4.1 Untermenü der Benutzerauswahl



Das Gerät verfügt über einen digitalen Eingang, der eine vom Benutzer konfigurierbare Funktion auslösen kann, z.B. eine erhöhte Lüftergeschwindigkeit, wenn Gäste kommen. Der Eingang überschreibt den normalen Modus.

Programm auswählen: Keine, Lüfter-Boost, Zuluft, Luft abziehen, Extern-Alarm.
Standard Keine

Menü nur sichtbar, wenn eine Dauer nach der Aktivierung eingestellt werden kann. Die Funktion „Else“ ist aktiv, wenn der digitale Eingang aktiv ist.

Bereich Off: Bis der Eingang freigegeben ist; 15 min bis 8 Stunden Menü für einige Programme sichtbar.

Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein, die verwendet werden soll, wenn der digitale Eingang aktiv ist. Range Off, MIN, NORM, MAX

4.2 Alarmbehandlungsmenüs



Untermenü mit Warnhinweisen und kritischen Alarmen für die Lüftungsanlage. Kritische Alarmer stoppen das Gerät. Das Gerät kann den Betrieb mit einer Warnung fortsetzen.

Rot: Es ist ein kritischer Alarm und die Luft Handhabung Einheit wird stoppen. Berühren Sie, um eine detailliertere Beschreibung zu öffnen

Gelb: it is a warning and the air Handhabung Einheit Mai Weiter An Betreiben Berühren Sie, um eine detailliertere Beschreibung zu öffnen

Grau: Es ist eine inaktive Warnung oder ein kritischer Alarm. Möglicherweise muss der Alarm bestätigt werden, um das Gerät neuzustarten.

Symbol drücken, um eine detailliertere Beschreibung zu öffnen



Detaillierte Beschreibung einer Warnung oder eines kritischen Alarms
Datum/Uhrzeit des Alarms sind aktiv

Berühren Sie den Alarm, um den Alarm zu löschen. Wenn die Alarmnummer mit kleinen Buchstaben „c/w“, beginnt, kann der Alarm Alarmnummer, Schweregrad und Informationen zur Fehlerbehebung für den Alarm/die Warnung



Auflisten der **Softwareversionen** im Controller und im Display der Lüftungseinheit

Software version Controller-Software-Version

Panel software Softwareversion anzeigen

Mac address MAC-Adresse des Wi-Fi-Radios

4.3 Einstellungen für die Lüftungsanlage



Cooker hood Untermenü zur Konfiguration der Dunstabzugshaube. Die Lüftungsanlage wird helfen, den Dampf in Richtung der Herdhaube zu schieben

Summer temp. Stellen Sie die Temperatur, wenn die Lüftungseinheit schaltet auf Sommermodus
Bereich 5°C bis 30°C; Standard 17°C

Supply min - summer Stellen Sie die minimale Außenlufttemperatur im Sommermodus
Bereich 5°C bis 50°C; Standard 10°C



Supply min - winter Stellen Sie die minimale Außenlufttemperatur im Wintermodus ein
Bereich 5°C bis 50°C; Standard 15°C

Supply max - sum. Stellen Sie die maximale Außenlufttemperatur im Sommermodus ein
Bereich 5°C bis 50°C; Standard 30°C

Supply max - winter Einstellen der maximalen Außenlufttemperatur im Wintermodus
Bereich 5°C bis 50°C; Standard 40°C



Untermenü zur Kühlrückgewinnung

Maximale Rotorwechselgeschwindigkeit Bereich 0% bis 100%; Standard 100%

4.3.1 Kochhaubenfunktion



Die Lüftungseinheit verfügt über einen digitalen Eingang für die Dunstabzugshaube. Wenn das Signal aktiv ist, werden die Lüftergeschwindigkeiten „Versorgung“ und „Extrakt“ auf die angegebenen Geschwindigkeiten in 0 bis 100%


Dauer der Lüftergeschwindigkeiten nach dem Signal verschwunden ist.

Bereich 00:00 (nur laufen, wenn aktives Signal); 1 min bis 1 Stunde 30 min; Standard 0 min

Geschwindigkeit des Zuluftventilators beim aktiven Herdhaubensignal
Bereich 0 bis 100%; Standard 100%

Geschwindigkeit des Abluftventilators während des aktiven
Herdhaube-Signalbereichs 0 - 100%; Standard 100%

4.3.2 Kühlrückgewinnungsfunktion

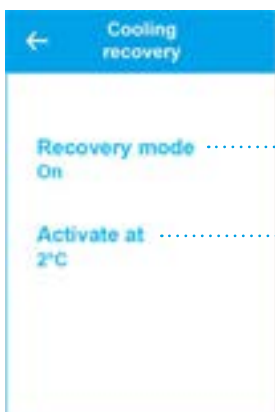

Die Kühlrückgewinnung wird verwendet, wenn die Außenlufttemperatur höher ist als die Raumtemperatur, um die Räume kühl zu halten.

Schalten Sie den Kühlwiederherstellungsmodus ein oder aus.

Aktivieren Sie die Kühlrückgewinnung, wenn die Außenlufttemperatur 2°C oder 3°C höher ist als die Raumtemperatur.
Bereich 2°C oder 3°C

4.4 Untermenü für Sensor- und Eingangswerte



Die Menüs enthalten Messwerte für die Sensoren und Ausgänge

Gemessene relative Luftfeuchtigkeit

Zulufttemperatur

Ablufttemperatur



Lufttemperatur am Luftheizer

Außenlufttemperatur


Ablufttemperatur (nach dem Rotorwärmetauscher)



Geschwindigkeit des Zuluftventilators in Prozent

Geschwindigkeit des Abluftventilators in Prozent

Leistung des Heizregisters in Prozent

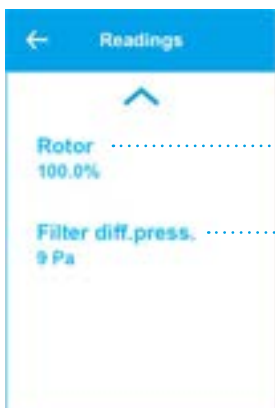


Drehzahl des Rotorwärmetauschers

Außenluftfilter

4.5 Untermenü Datum/Uhrzeit

Der Controller verfügt über eine eingebaute Echtzeituhr, die für die Alarmprotokollierung verwendet wird.

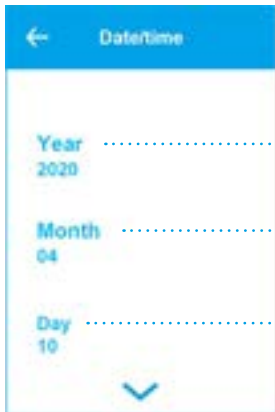


Datumseinstellungen

Year 2020 Stellen Sie das Jahr

Month 04 Festlegen des Monats

Day 10 Festlegen des Monatstages

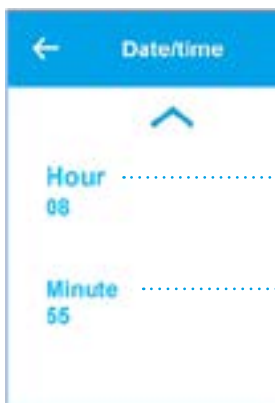


Zeiteinstellung

Hour 08 Stellen Sie die Stunde (24h)

Minute 55 Festlegen der Minuten

4.5 Untermenü Datum/Uhrzeit

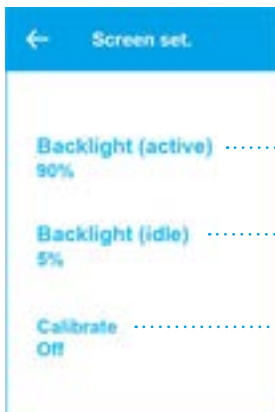

Backlight (active) 90% Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtungsstufe ein, wenn das Display aktiv ist


Backlight (idle) 5% Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung im Leerlaufmodus ein

Calibrate Off Kalibrieren Sie das Touchpanel **nur**, wenn das Display unregelmäßig auf Fingerberührungen reagiert!

Bitte beachten Sie, dass dies sorgfältig erfolgen muss, da das Display sonst nicht mehr verwendet werden kann!

4.7 Wochenprogramm

Das Wochenprogramm wird verwendet, um verschiedene Lüftergeschwindigkeiten in bis zu 6 Perioden pro Tag und 3 verschiedene Wochenprogramme zu programmieren, z.B. eine normale Woche, Urlaub, eine Woche mit Schichtarbeitszeit

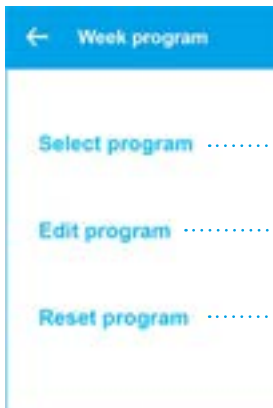

Select program Programm 1, 2 oder 3 auswählen

Edit program Untermenü mit Programm 1, 2 oder 3 zum Bearbeiten


Reset program Setzen Sie das ausgewählte Programm 1, 2 oder 3 auf die Werkseinstellungen zurück. Der Benutzer erhält eine Warnung, bevor er den Reset



Program 1 Berühren zum Bearbeiten von Programm 1 in Untermenüs

Program 2 Berühren zum Bearbeiten von Programm 2 in Untermenüs

Program 3 Berühren zum Bearbeiten von Programm 3 in Untermenüs

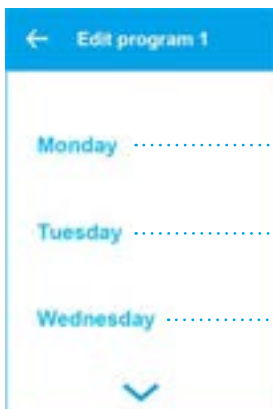


Jeder Wochentag kann seine eigenen 6 verschiedenen Profile haben, in der Regel Wochenenden sind unterschiedlich

Monday Berühren, um Einstellungen für Montag zu bearbeiten

Tuesday Berühren, um Einstellungen für Dienstag zu bearbeiten

Wednesday Berühren, um Einstellungen für Mittwoch zu bearbeiten

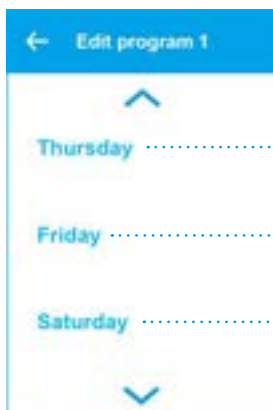


Thursday Berühren, um Einstellungen für Donnerstag zu bearbeiten

Friday Berühren, um Einstellungen für Freitag zu bearbeiten

Saturday Berühren, um Einstellungen für Samstag zu bearbeiten



Berühren, um Einstellungen für Sonntag zu bearbeiten

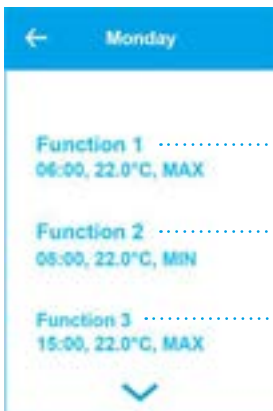

Jede Funktion oder jedes Profil hat ihre eigenen 3 Einstellungen: Startzeit, Sollwert und Lüftergeschwindigkeit. Wenn die Startzeit erreicht ist, wird der Sollwert auf den eingegebenen Wert und die Lüftergeschwindigkeit auf die

Übersicht über Funktion 1 am Montag, um diese Funktion/Profil zu bearbeiten

Übersicht über Funktion 2 am Montag, um diese Funktion/Profil zu bearbeiten

Übersicht über Funktion 3 am Montag, um diese Funktion/Profil zu bearbeiten



Übersicht über Funktion 3 am Montag, um diese Funktion/Profil zu bearbeiten

Übersicht über Funktion 4 am Montag, um diese Funktion/Profil zu bearbeiten


Übersicht der Funktion 5 am Montag, um diese Funktion zu bearbeiten/Profil Aus bedeutet, dass die Funktion nicht aktiv ist
Übersicht der Funktion 6 am Montag




Berühren, um diese Funktion/Profil Aus zu bearbeiten bedeutet, dass die Funktion nicht aktiv ist

Berühren Sie, um alle 6 Funktionen Einstellung für den Tag zu kopieren, hier Montag, auf den nächsten Tag. Wird verwendet, wenn am nächsten Tag die gleichen Einstellungen vorgenommen werden sollen

Jede Funktion / jedes Profil des Tages hat seine eigenen Einstellungen



- Start time 06:00 Startzeit des Profils im 15-Minuten-Intervall
Bereich 00:15 bis 23:45. 00:00 gleich Aus und bedeutet keine Funktion
- Fan speed NORM Lüftergeschwindigkeit: Range Off, MIN, NORM, MAX
Level wird ausgeblendet, wenn die Startzeit deaktiviert ist
- Setpoint 22°C Gewünschte Temperatur. Überschreibt die Hauptmenüeinstellung. Bereich 10°C bis 26°C
Temperatur wird ausgeblendet, wenn die Startzeit ausgeschaltet ist

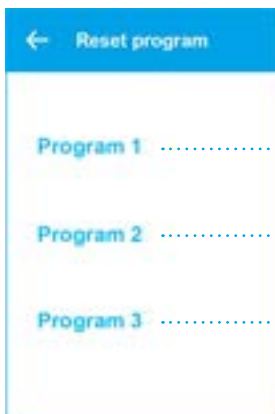

Zurücksetzen eines Programms auf Standardeinstellungen

- Program 1 zum Zurücksetzen von Programm 1
- Program 2 zum Zurücksetzen von Programm 2
- Program 3 zum Zurücksetzen von Programm 3



Sicherheitsfrage, wenn Sie alle Einstellungen im Programm auf Standardwerte zurücksetzen möchten

Akzeptieren oder stornieren



Wählen Sie aus, ob der Hauptbildschirm das Haus oder die Normalansicht mit Linien sein soll.

Akzeptieren oder stornieren

4.8 DienstEinstellungen

Die Serviceeinstellungen gelten für den Servicetechniker und sind passwortgeschützt.



Das Standarddienstkennwort ist 5


Akzeptieren oder stornieren



Air handling Untermenü mit Luftaufnahmeeinstellungen

Calibration Untermenü mit Kalibrierungsoption von Temperatursensoren

Counters Verschiedene Zähler für die Lüftungsanlage

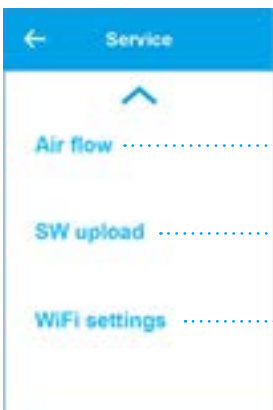


Air flow Untermenü mit Luftstromfilterüberwachung durch Druckmessung

SW upload Untermenü zum Starten eines Software-Updates des Controllers und Anzeigen in der Lüftungseinheit

WiFi settings Untermenü mit Wi-Fi-Einstellungen



On smoke detect... Full stop Untermenü mit unterschiedlicher Handhabung bei Rauch Siehe unten

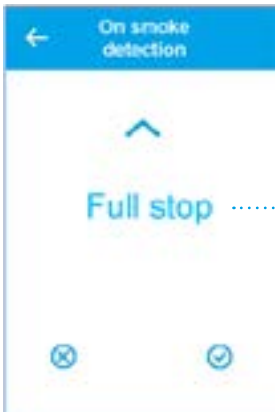

..... Konfigurieren Sie die Aktion, wenn der Raucheintrag aktiv wird.
Reichweite: Full Stop, Boost und Stop Supply Lüfter Default Full Stop

Akzeptieren oder stornieren


4.8.1 Luftaufnahmemenü



..... Untermenü Luftaustausch

..... Untermenü Luftqualität

..... Untermenü Lüfterhitzer

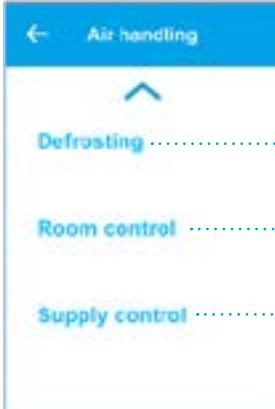


..... Auftauen unter-Menü

..... Raumsteuerung Untermenü

..... Untermenü für die Einlasssteuerung

4.8.2 Luftaustauschmenü

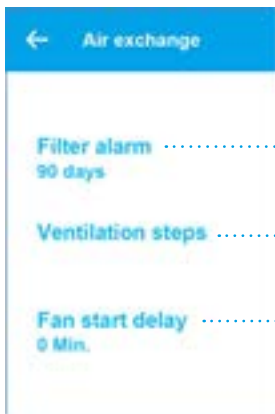


- Filter alarm Filteralarmmethode oder Timereinstellung festlegen
Reichweitendruck, 30, 90, 180, 360 Tage; Standard 180 Tage
- Ventilation steps Untermenü mit prozentualer Lüftergeschwindigkeit pro Schritt
- Fan start delay Startverzögerung der Lüfter nach dem Start der Einheit Bereich 0-4 Minuten;
Standard 0 min




- Pressure Filteralarmmethode oder Timereinstellung festlegen
Reichweitendruck, 30, 90, 180, 360 Tage; Standard 180 Tage
Druck misst Druckabfall über dem Einlassfilter

Akzeptieren oder stornieren

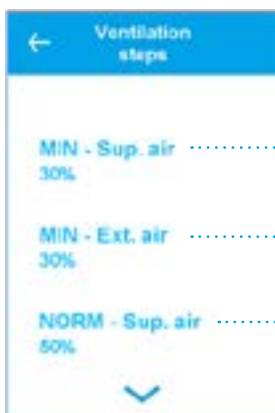

- MIN - Sup. air Füllstand MIN - Versorgungslüftergeschwindigkeit
Bereich 30% .. NORM-1% Einstellung; Standard 30%
- MIN - Ext. air Level MIN - Abluftlüftergeschwindigkeit
Bereich 30% .. NORM-1% Einstellung; Standard 30%
- NORM - Sup. air Level NORM - Versorgungslüfterdrehzahl Bereich MIN+1% .. 79%; Standard 50%

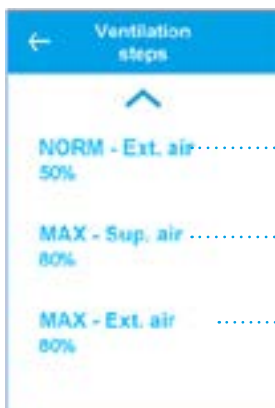

- NORM - Ext. air Level NORM - Abluftlüfterdrehzahl Bereich MIN+1% .. 79%; Standard 50%
- MAX - Sup. air Level MAX - Versorgungslüfterdrehzahl Bereich 80% .. 100%; Standard 80%
- MAX - Ext. air Level MAX - Abluftlüfterdrehzahl Bereich 80% .. 100%; Standard 80%

4.8.3 Luftqualitätsmenüs



Einstellung der Lüftergeschwindigkeit bei hoher Luftfeuchtigkeitsgrenze
Bereich MIN, NORM, MAX; Standard MAX

Hohe Luftfeuchtigkeit, wenn die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen,
40%RH bis 95%RH; Standard 60%RH

Aus bedeutet Funktion deaktiviert
Max. Zeit zum Laufen Lüfter auf der hohen Ebene
Range Off, 1 min bis 120 min; default Off
Off bedeutet kein Zeitlimit



Einstellungen für den Umgang mit der Luftqualität

Sensorsteuerungsmodus. Feuchtigkeit und CO₂. Bereich Aus, Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit + CO₂ Standard-Feuchtigkeit + CO₂

Einstellung der Lüftergeschwindigkeit bei niedriger Luftfeuchtigkeitsgrenze
Bereich MIN, NORM, MAX; Standard-MIN

Niedrige Luftfeuchtigkeit, wenn die Lüftergeschwindigkeit aus,
20% RH bis 50% RH zu reduzieren; Standard 40%RH
Aus bedeutet Funktion deaktiviert

4.8.4 Auftaumenü



Das Abtauen erfolgt 6 min pro Stunde durch Anhalten des Zulauflüfters und des Lüfterhitzers. Auspufflüfter 30% und Rotor bei normaler Geschwindigkeit. Bedingung, um mit dem Auftauen zu beginnen, sind die 3 Modi.

Modus 1 bei -20°C, Modus 2 bei -15°C, Modus 3 bei -10°C

Wählen Sie den Abtaumodus

Bereich Aus, Modus 1, Modus 2, Modus 3


4.8.5 Raumtemperaturregelung



Einstellungen für die Raumtemperaturregelung

Der Steuersensor ist entweder die Abluft- oder Bereich Luft abgewinnen, Luft zuliefern; Standard Luft extrahieren Wählen Sie Die Reaktionsgeschwindigkeit auf eine Temperaturänderung. Reichweite: Langsam, Normal, Schnell, Benutzer. Standard normal

..... Benutzerdefinierte neutrale Zone ($2 = \pm 1$). Wird verwendet, um den passiven Betriebsbereich um den Sollwert zu erweitern
Bereich 0°C bis 10°C. Standard 2°C

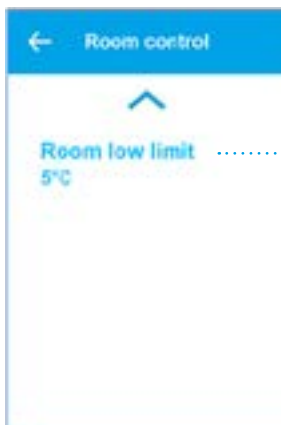

..... Aktivieren Sie die Wirkung bei niedriger Raumtemperatur und Alarm. Die Einlasslüftergeschwindigkeit kann Schritt für Schritt reduziert werden, um eine Unterkühlung des Hauses zu vermeiden.
Bereich Off, 1°C bis 20°C. Standard 5°C

4.8.6 Versorgungstemperaturregelung



..... Einlasstemperaturreglerverstärkung, Bereich 0%/° bis 30 %/°, Standard 7%/°

..... Integrationszeit des Versorgungstemperaturreglers. Wenn auf Null gesetzt, ist nur P-Control aktiv. Bereich 0 Sek. bis 600 Sek.; Standard 120 Sek.

..... Einlasstemperaturregler neutrale Zone ($2 = \pm 1^\circ\text{C}$) Bereich 0°C bis 10°C, Standard 0,5°C

4.8.7 Temperatursensorkalibrierung



Menü zum Kalibrieren/Aussetzen der Temperatursensoren

Stellen Sie den AT-Einlass-Temperatursensorbereich -5,0° .. +5,0°; Standard 0,0°

Stellen Sie den EAT-Abgastemperatursensorbereich -5,0° .. +5,0°; Standard 0,0°

Passen Sie den OET Air Heizungstemperatursensor Bereich -5,0° .. +5,0°; Standard 0,0°



Stellen Sie den AVK Rotor Temperatursensorbereich -5,0° .. +5,0°; Standard 0,0°

Einstellung des UTE Ansaugtemperatursensors Bereich -5,0° .. +5,0°; Standard 0,0°

4.8.8 Leistungsindikatoren



Einige Arbeitszähler für das Gerät anzeigen

Auflisten der gesamten Betriebsstunden

Betriebsstunden seit dem letzten Einschalten

Anzahl der Sekunden in diesem Betriebszustand

4.8.9 Airflow-Menü



Einstellungen für den Luftstromdrucksensor für die Filterüberwachung. Wenn der Druckabfall bei einer Lüftergeschwindigkeit über dem Niveau für die angegebene Zeit liegt, wird eine Warnung vor einem verstopften Filter ausgegeben.

Airflow On Einschalten des Luftstromdrucksensors ein- oder ausschalten, Range On, Off; default Off
Wenn auf Aus gesetzt, werden die folgenden Menüs ausgeblendet.

DP, MIN 19 Pa Maximal zulässige Druckabfallgrenze bei MIN-Lüfterdrehzahl
Bereich 0 .. 2.000 Pa; Standard 19 Pa


DP, NORM 62 Pa Maximal zulässige Druckabfallgrenze bei NORM-Lüfterdrehzahl
Bereich 0 .. 2.000 Pa; Standard 62 Pa



DP, MAX 180 Pa Maximal zulässige Druckabfallgrenze bei MAX-Lüfterdrehzahl
Bereich 0 .. 2.000 Pa; Standard 180 Pa


Clogged delay 30 min Zeitverzögerung mit Druckabfall über Grenzwert, bevor eine Warnung ausgegeben wird
Bereich 0min .. 1092 min; Standard 5 min

Pressure 8 Pa Tatsächliche Druckabfall anzeigen

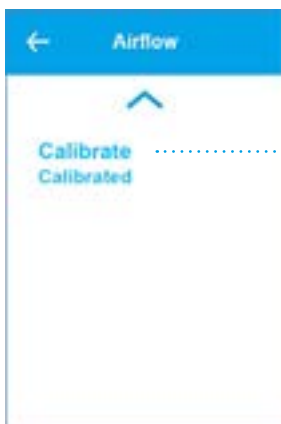

Calibrate Calibrated Beginnen Sie mit der Kalibrierung des Luftstromdrucksensors
Bereich Nein, Ja; Standard-Nr. Zeigt den Status an, wenn aktiviert
Die Lüfter sollten während der Kalibrierung angehalten werden!

4.8.10 Software-Update-Menü

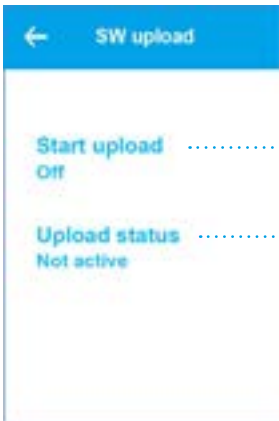

Es ist möglich, die Software in der Lüftungsabgabeneinheit über den USB-Anschluss auf dem Display zu aktualisieren. Die neue Software und ein USB-Kabel müssen verfügbar sein. Ein X-Modem-fähiges Software-Tool muss verwendet werden

Aktivieren Sie den Softwareupdateprozess. Bereich Nein, Ja; Standard-Nein, Nach der Aktivierung kann das Menü erst nach Abschluss geschlossen werden! Dauer bis 15 min

Zeigt den Status des Upload-Prozesses an. Wenn diese Option aktiviert ist, werden weitere Menüs mit detaillierteren Informationen für den Bediener angezeigt.

4.8.11 Wi-Fi-Verbindung



Die Wi-Fi-Verbindung kann für eine App verwendet werden, um die Lüftungseinheit fernzu- steuern und zu überwachen. Siehe separates Dokument für dieses Ein- oder Ausschalten von WLAN-Radio

Status, wenn die Cloud-Verbindung aktiv ist. Menü ist nur sichtbar, wenn Wi-Fi eingeschaltet ist

IP-Adresse des Geräts, Menü ist nur sichtbar, wenn Wi-Fi eingeschaltet ist



Mac-Adresse des Geräts. Menü ist nur sichtbar, wenn Wi-Fi eingeschaltet ist

SSID des angeschlossenen Wi-Fi. Menü ist nur sichtbar, wenn Wi-Fi eingeschaltet ist

Befehle für die Wi-Fi-Verbindung:
Beim Einsteigen: Bluetooth-Radio für die App aktivieren (5 min)
Werksreset: Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Aus: Keine Aktion

Hinweis: Bluetooth wird für den Onboarding-Prozess mit der App verwendet. Bluetooth ist nur die ersten 5 Minuten nach dem Einschalten aus Sicherheitsgründen aktiv!


5 Werksmenüs



Die Werksmenüs sind passwortgeschützt. Sie dürfen nur für Servicezwecke verwendet werden. Passwort ist 50 für das Werksmenü

Geben Sie das Passwort ein, 50


Akzeptieren oder stornieren

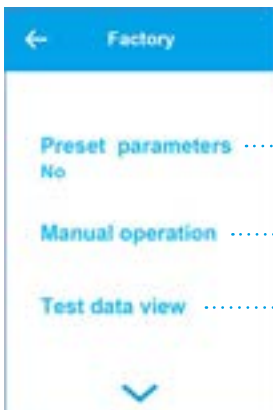

Menü nur sichtbar, wenn Die Einheit angehalten wird Preset der Controller mit neuen Einstellungen
Range Off, Factory (Einstellungen), Backup, Wiederherstellung; Standard-Aus

Untermenü zur Steuerung des manuellen Betriebs


Untermenü mit Daten vom Controller

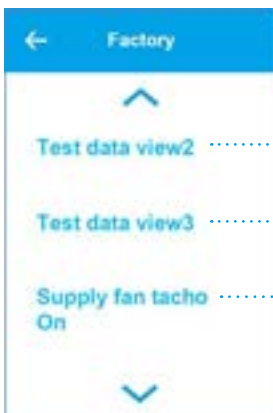

Untermenü mit Daten vom Controller

Untermenü mit Daten vom Controller

Konfigurieren Sie, ob das Tacho-Signal im Versorgungslüfter angeschlossen ist
Bereich Ein, Aus; Default Off

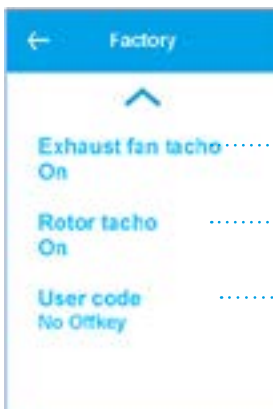

Konfigurieren Sie, ob das Tacho-Signal im Extraktlüfter verbunden ist
Bereich Ein, Aus; default Ein

Konfigurieren Sie, ob das Tachosignal im Rotorwärmetauscher angeschlossen ist
Bereich Ein, Aus; Default Off

Der Benutzercode legt fest, ob der Benutzer das Gerät anhalten kann. Standardmäßig kann der Benutzer die Einheit = No OffKey nicht stoppen.
Bereich No Offkey, Öffnen; Standard Kein OffKey

5.1 Menü

5.1.1 Manueller Modusbetrieb



Stellen Sie die Luftbelüftungseinheit für Fehlerbehebungszwecke im manuellen Modus ein. Der Relais- und Analogausgang wird aktiviert

Wählen Sie den manuellen Modus
Range Off, Zuluft, Abluft, Heizung, Rotor; Standard Aus

Analoger Ausgangswert für Kapazität
Bereich 0% .. 100%; Standard 50%

Lüftergeschwindigkeit während der Prüfung
Bereich MIN, NORM, MAX; Standard NORM

5.1.2 Datenansichten




Werte vom Controller



Modus der Software

Zustand der Software

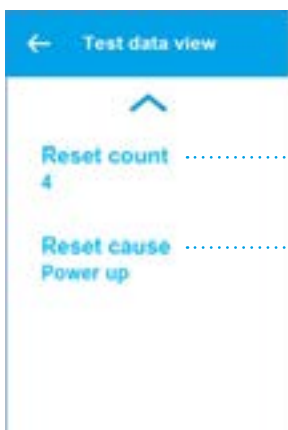


Anzahl der Resets

Ursache des letzten Zurücksetzens




Digitale Eingänge Anzeigen
DIN1,2,3,4 – Ruhe unbenutzt
DIN1,2 NO;
DIN3,4 NC
Aktive Relais = 1

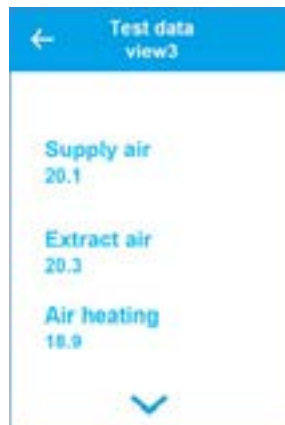

6 Zeichnungen

6.1 Anzeigen von Dimensionen

Der Controller ist standardmäßig mit 2m Kabel bei Wandgeräten und 10m bei Deckengeräte geliefert. Er kann entweder mit doppelseitigem Klebeband am Geräte befestigt wird od am Wand durch die mitgelieferte Platine geschraubt.

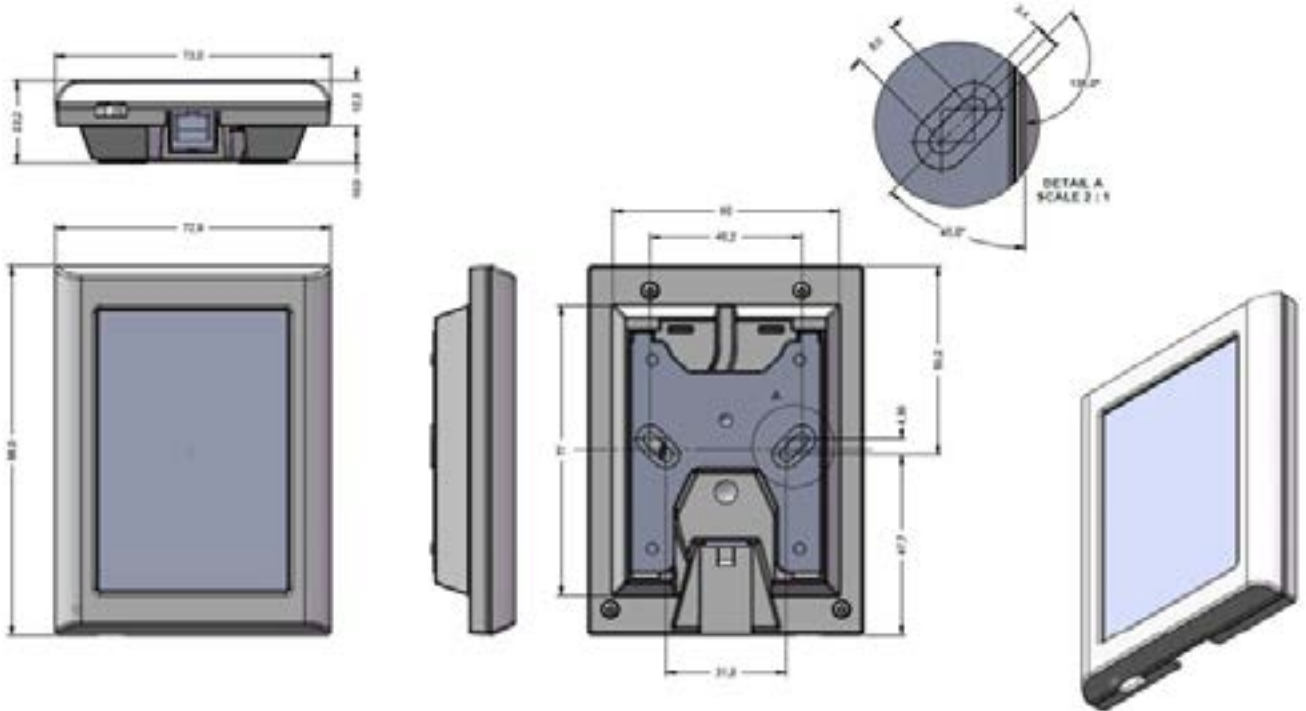

7 Netzwerk (Wi-Fi-Verbindung)

1. Bitzer Smart Connect App von Google Play oder App Store herunterladen
Dient nur um das Geräte an dem Netzwerk azuden. Dies Bitzer App kann dann deinstalliert werden.
2. Konto erstellen
3. Nach der Anmeldung, ADD PRODUKT



4. Wählen Sie Produkt:



5. Wählen Sie Wi-Fi Network:



6. Geben Sie Wi-Fi-Passwort:



7. Nennen Sie Ihre Ensy-Einheit:



8. Nach allen Schritten ist das Gerät mit dem Internet verbunden:



9. Ensy[®] App ermöglicht es Benutzern, ihre AHU fernzusteuern und Temperatur, Lüftergeschwindigkeit oder Party-Modus auf dem Gerät einzustellen. Lesen Sie die Temperaturen, die sich am Standort des Geräts befinden. Zusammen mit diesem werden wir die Daten aus dem Gerät nutzen, um unsere Dienstleistungen, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Ensy[®] App zum Download für iPhone und iPad im Apple App Store und für Android-Geräte bei Google Play verfügbar.



8. Festlegen der ENSY[®]-App

Bitte geben Sie bei Ihrer ersten Installation die Informationen (MAC und UNIT NO) in ENSY[®] App ein.

MAC address

To obtain MAC address, please go to Menu - Unit Information:



EINHEIT NEIN

UNIT NO erhalten Sie, indem Sie Ihr Gerät öffnen und innen finden Sie ein ähnliches Etikett und schreiben die ähnliche Nummer markiert, auf Ihr Etikett.



Hinweis! Das Format der Stücknummer ist 0200002.33.20.01

Open ENSY[®] App auf Ihrem Gerät, nachdem Sie die QR-Codes von oben aus gescannt oder über den Apple Store oder Google Play Store durchsucht haben.

Auf der ersten Seite wird angezeigt, dass Sie nicht mit Ihrem Gerät verbunden sind, daher sollten die richtigen Informationen auf der Einstellungsseite ausgefüllt werden.

Drücken Sie die Einstelltaste, das Menü wird geöffnet, so dass Sie die benötigten Informationen ausfüllen können.

Füllen Sie die Informationen aus dem auf das Gerät geklebten Etikett aus, oder sammeln Sie die oben beschriebenen Informationen.

Hinweis! Sie müssen MAC und UNIT NO obligatorisch ausfüllen, E-Mail ist optional.

MAC ADDRESS ist mit KLEINEN Buchstaben geschrieben!


Nach dem Ausfüllen ist die Informationen das Kästchen, um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren, die auf unserer Website www.ensy.no finden.

Klicken Sie auf , einstellungen anwenden, wenn die Informationen korrekt sind, werden Sie an die Bestätigungssseite gesendet. Wenn die Informationen nicht gültig sind, überprüfen Sie sie bitte erneut.

Hinweis! Nach diesem Schritt müssen Sie sich physisch vor dem Bedienfeld Ihrer AHU aufhalten.

Nachdem Sie Ihre Einstellungen überprüft haben, wird diese Seite auf Ihrem Gerät geöffnet, nun wird ein Überprüfungsprozess gestartet, um zu bestätigen, dass sich das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, an Ihrem Standort befindet

Nachdem Sie Ihre Einstellungen überprüft haben, wird diese Seite auf Ihrem Gerät geöffnet, nun wird ein Überprüfungsprozess gestartet, um zu bestätigen, dass sich das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, an Ihrem Standort befindet

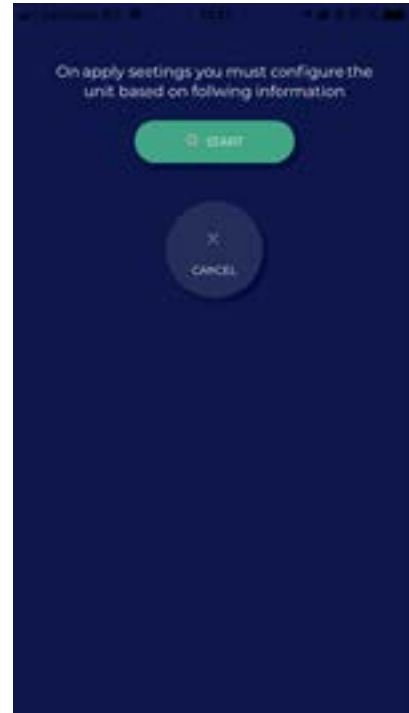


Hinweis! Bevor Sie START drücken, müssen Sie sich physisch vor dem Bedienfeld Ihrer AHU aufhalten.

Bitte folgen Sie den Anweisungen, wenn Sie auf den nächsten Seiten kommen!

Wenn Sie dies nicht in der zugewiesenen Zeit (10 Sek.) tun, müssen Sie den Prozess erneut starten, bis Sie ihn richtig machen.

Nach START wird es Ihnen eine Seite zeigen, wo es die tatsächliche Temperatur auf Ihrer AHU eingestellt zeigt und welche Temperatur Sie einstellen müssen, um vorwärts zu gehen.

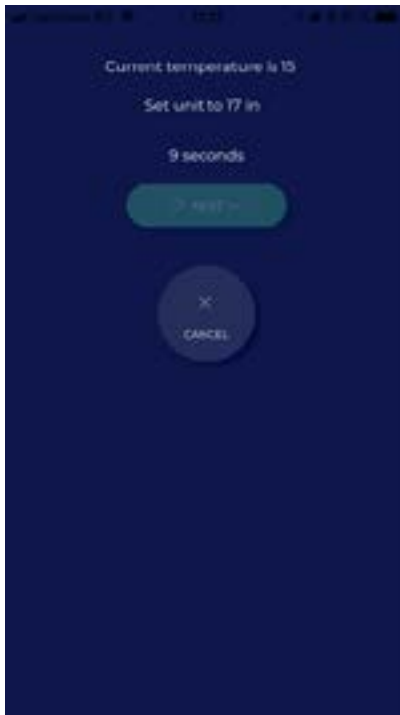


Tatsächliche Temperatur auf AHU eingestellt



Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Temperaturwert in weniger als 10 Sekunden zu ändern, indem Sie je nach Fall auf die Taste „^“ oder „v“ drücken. Akzeptieren Sie den neuen Sollwert.

Wählen und akzeptieren Sie die von der ENSY[®] App geforderte Temperatur und lassen Sie sie so, bis alle 10 Sekunden vergingen.


Wenn Sie dies in der zugewiesenen Zeit getan haben, erhalten Sie eine Validierung.

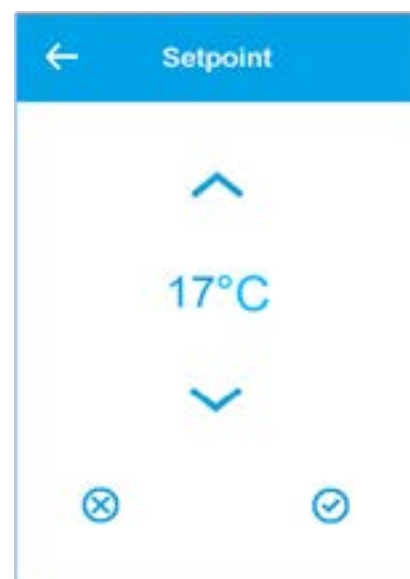




Drücken Sie NEXT, und wiederholen Sie den Vorgang.


Sie werden aufgefordert, die Temperatur erneut zu ändern. Es zeigt die tatsächliche Temperatur auf Ihrer AHU eingestellt und welche Temperatur Sie einstellen müssen, um vorwärts zu gehen.

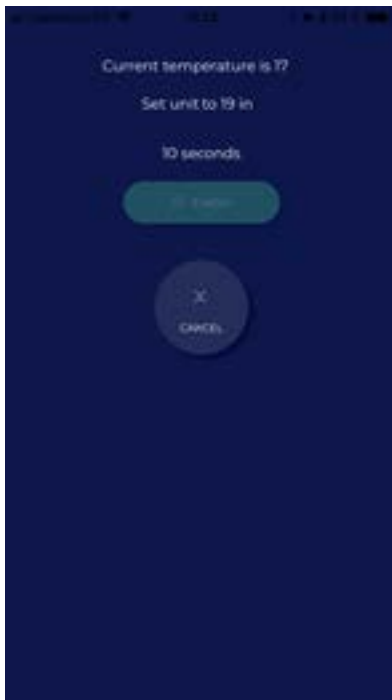

Wählen und akzeptieren Sie die von der ENSY[®] App geforderte Temperatur und lassen Sie sie so, bis alle 10 Sekunden vergangen

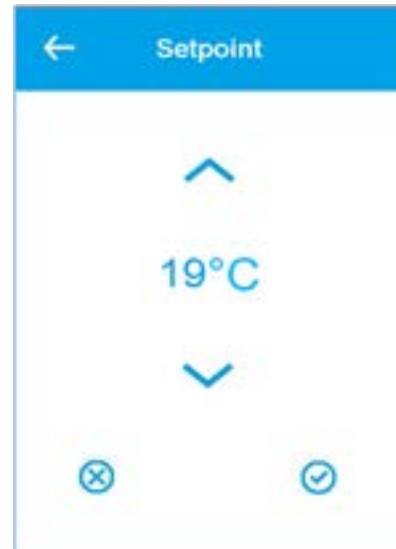

Wenn Sie dies in der zugewiesenen Zeit getan haben, erhalten Sie die Validierung und beenden den Prozess.

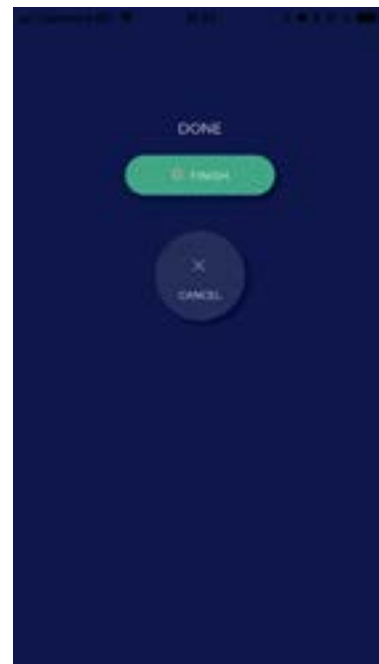

Nachdem Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, wird das Menü TEMPERATURE in der ENSY[®]-App geöffnet.



Hier können Sie die Temperaturen im Inneren des Gerätes lesen und wenn das Heizelement und der rotierende Austauscher aktiv sind.

Angezeigte Werte:

- Außenluft - in Celsius Grad
- Versorgungsluft - in Celsius Grad
- Luft abgewinnen - in Celsius Grad
- Abluft - in Celsius Grad
- Heizelement - EIN/AUS
- Rotierender Austauscher - EIN/AUS

Die 3. Registerkarte in der ENSY[®] App ist das Menü AKTION.



Hier können Sie die Lese- und Änderungseinstellungen auf dem Gerät wie auf dem normalen Bedienfeld.

Angezeigte Werte und Werte:

- Temp-Einstellung - 10-26 Grad (ändern Sie den Wert der gewünschten Temperatur)
- Lüftergeschwindigkeit - 1-3 (Min / Norm / Max)
- Party - Start / Stop (dies aktiviert den Timer innerhalb des Geräts, können Sie die Werte ändern, indem Sie die Bedienungsanleitung der AHU-Einheit lesen)
- Alarme - Sie können Alarme auf dem Gerät lesen.
Wenn die Uhr grün ist, gibt es KEINE Alarme auf dem Gerät. Wenn die Uhr rot ist, gibt es ALARM/Alarme am Gerät.
- Away - Start / Stop (wenn aktiv, wird dies die AHU-Einheit in minimale Einstellungen, Lüftergeschwindigkeit 1/Min und Temperatur 15°) setzen
- Ensy.no - wird Sie auf unsere Website umleiten.

9. Alarmanlage und Fehlerbehebung

Die Gerätesteuerung ist mit einem Ausfall- und Alarmediagnosesystem ausgestattet.

Es gibt drei Alarmstufen: Info, Warnung und Kritisch. Sie alle aktivieren das Alarmsymbol in der oberen rechten Ecke des Hauptmenüs.

Eine Infomeldung dient nur zur Information und hat keinen Einfluss auf den Betrieb, gelbes Alarmsymbol

Eine Warnung stoppt das Gerät nicht, sondern wirkt sich auf die Temperaturregelungsgenauigkeit aus; orange Alarm-Symbol. Ein kritischer Alarm lässt das Gerät anhalten und zeigt ein rotes Alarmsymbol im Hauptmenü an.

Wenn der erste Buchstabe in Großbuchstaben, lxxx, Wxxx oder Cxxx ist der Alarm noch stehen und kann nicht erkannt werden, bis das Problem gelöst ist.

Wenn der erste Buchstabe Kleinbuchstaben, ixxx, wxxx oder cxxx ist, ist die Alarmsituation nicht mehr aktiv und der Alarm oder die Warnung kann per Clean Alarm-Taste bestätigt werden.

9.1 Alarmliste

Code	Display Text	Type	Part of air handling unit	Description
0	None	None	System	No alarm
1	Hardware	Critical	System	Electrical failure in the controller Check supply and other alarms first. Replace controller.
2	Timeout	Critical	System	A warning has become Critical
3	Fire	Critical	Air Flow	Fire thermostat signals fire
6	Defrost	Info	Defrost	Defrost timeout
7	Frost	Critical	Air Temperature	Units without heating surface temperature sensor: - Air heater: Water frost protection thermostat active
8	Frost	Critical	Air Temperature	Units with heating surface temperature sensor: - Air heater: Water frost protection thermostat active
10	Overheat	Info	Air Heat	Electrical air heater over heated Temperature > Tmax
11	Airflow	Info	Air Heat	Electrical air heater too low air flow
14	Sensor	Critical	Air Temperature	The selected control sensor is defect
15	Room low	Critical	Air Flow	Room temperature below low setting. Low room temperature protection with reduced ventilation is insufficient.
16	Software	Info	System	Program initialising or main loop has created a problem. Power-off and power-on the controller. If this doesn't help the controller may need to be replaced.
17	Watchdog	Info	System	Program failure. The controller resets itself. Power-off and power-on the controller. If this doesn't help the controller may need to be replaced.
18	Config	Info	System	After a software update some settings have changed, please check settings.
19	Filter	Info	Air Flow	Filter needs replacement. Triggered by pressure difference or timer.
21	Power	Info	System	The power was away for longer time than the battery-backup time for the real time clock. Set the time and date of the controller.

Code	Display Text	Type	Part of air handling unit	Description
31	Extract Air	Critical	System	Temperature sensor extract air short circuit
32	Extract Air	Critical	System	Temperature sensor extract air open connection
39	Supply air	Critical	System	Temperature sensor supply air short circuit
40	Supply air	Critical	System	Temperature sensor supply air open connection
41	Outdoor air	Critical	System	Temperature sensor fresh air short circuit
42	Outdoor air	Critical	System	Temperature sensor fresh air open connection
43	Heater sensor	Critical	System	Temperature sensor after heater short circuit
44	Heater sensor	Critical	System	Temperature sensor after heater open connection
45	Rotor disconnected	Critical	System	Temperature sensor rotor (exhaust) short circuit
46	Rotor disconnected	Critical	System	Temperature sensor rotor (exhaust) open connection
74	Fan_Extract	Critical	Fan	Missing tachometer signal from extract fan
75	Fan_Supply	Critical	Fan	Missing tachometer signal from supply fan
76	Rotor Exchanger	Critical	Rotor	Missing tachometer signal from rotor exchanger
92	Preset	Info	System	Error during write or read of the pre-set settings. Power-off -> power-on the controller and try again. Replace controller if needed

10. AHU Wand montiert

(Bild zeigt AHU Wand montiert)



Um die vordere Klappe zu öffnen, finden Sie einen Griff für die Vierteldrehungsverriegelungen.

Um die Verriegelung zu öffnen, drehen Sie den Griff in Richtung Mitte des Gerätes.

Left latch  Right latch 

Um zu schließen, nachdem Sie die Klappe wieder an Ort und Stelle positioniert haben, drehen Sie die Verriegelungen in die entgegengesetzte Richtung. Sie können etwas Druck in Richtung der Klappe verwenden, um sie zu schließen.



Achten Sie darauf, dass die Tür in der Abdichtung an der Klappe „stecken“ kann.



Um dieses Produkt zu betreiben, sollten die Betreiber über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen oder unter Aufsicht einer qualifizierten Person stehen.

Kinder sollten aufgefordert werden, nicht mit dem Gerät zuzuspielen.



Vor jedem Zugriff auf die Stromanschlüsse muss die Stromversorgung durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose getrennt werden.

Es ist nur erlaubt, dass autorisierte Personen in den elektrischen Anschlusskasten eingreifen. Die Position der Anschlussstutzen kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.

Wenn elektrische Komponenten beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller, Händler oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

10.1 Ersetzen des Filters



Die Filter sollten alle 6, 9, 12 Monate oder durch die Meldung des Drucksensors ausgetauscht werden.
Die Filter sollten ohne Werkzeug extrahiert werden.



Um optimale Eigenschaften der Lüftungseinheit zu gewährleisten, verwenden Sie die Originalfilter von EnSy. Die Verwendung von fadenscheinigen Filtern wird die Garantie auf das Produkt einschränken.

Ensy Artikelnummer für das Filterset:

011460850-2	SET FILTRE ENSY AHU 200 + 300 B, F7: 120x280x94
011460862-2	SET FILTRE ENSY AHU 350 BV/BH + 400 BV/BH, F7: 165x370x94
011460876-2	SET FILTRE ENSY AHU 700 BV/1- BH/1, F7: 165x479x94

Drucksensor ist eine optionale Funktion - zu bestellen:

370222-2	SINGLE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSDUCER
----------	---

10.2 Reinigen der Lüfter



Dies muss von einer qualifizierten Person erfolgen.

Vor dem Entfernen der Lüfter muss die Hauptstromversorgung getrennt werden, indem sie den Hauptversorgungsstecker aus der Steckdose herauszieht. Trennen Sie die 3-poligen Stecker.

Je nach AHU-Modell können die Lüfter mit oder ohne Werkzeug aus der Lüftungseinheit gezogen werden. Wenn Werkzeuge erforderlich sind, lösen Sie die Stopperhalterungen, die die Lüfter in Position halten. Hinweis! Denken Sie daran, die Stopper wieder zu setzen, nachdem die Arbeit getan ist. Mit milder Seife und Wasser reinigen

10.3 Wartung und Reinigung des Rotationswärmetauschers



Dies muss von einer qualifizierten Person erfolgen.

Trennen Sie den 5-poligen Stecker.

Kann ohne Werkzeug aus der Lüftungseinheit gezogen werden.



Rotortauscher kann leicht für die Reinigung entfernt werden, je nach AHU-Modell durch Abschrauben der 12 oder 14 Schrauben.

Reinigen Sie Teile mit milder Seife und Wasser.



Setzen Sie den Rotormotor oder den Stecker nicht Feuchtigkeit/Wasser aus.



Den Rotor können Sie auch mit milder Seife und Wasser reinigen. Verwenden Sie kein ammoniakhaltiges Reinigungsmittel, da dies Aluminium im Rotationswärmetauscher beschädigt und verfärbt. Mit Handdusche spülen und mit Druckluft trocknen.

Stellen Sie sicher, dass die Schrauben so angezogen sind, dass sie sich während des Betriebs nicht lösen.

Verwenden Sie vorzugsweise einen Schraubendreher, um die Schrauben festzuziehen. Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie ein geringes Drehmoment verwenden, um zu verhindern, dass die Gewinde in den Blechteilen zerstört werden.

Um sicherzustellen, dass sich der Antriebsriemen in die richtige Position einstellen kann, müssen Sie den Austauscher einige Umdrehungen manuell drehen.

Dann wieder in die Lüftungseinheit einlegen. Stellen Sie sicher, dass der Rotoraustauscher ordnungsgemäß in alle Führungen im Inneren des Geräts eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, kann dies zu Vibrationen im System und zu einem internen Luftleck im Gerät führen.

11. AHU 200 KV/KH

(Bilder zeigen AHU-200 KV SLIM)



Achten Sie darauf, dass die Tür in der Abdichtung an der Klappe „stecken“ kann.



Um dieses Produkt zu betreiben, sollten die Menschen über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen oder unter der Aufsicht einer qualifizierten Person stehen.

Kinder sollten aufgefordert werden, nicht mit dem Gerät zu spielen.

Wenn Sie in das Gerät gehen, dann müssen Sie zuerst alle Küchenmöbel entfernen, wenn diese auf der Vorderseite des Geräts montiert sind.

Auf diesen Bildern, können Sie die Lüftungseinheit mit weiß beschichteter Herdhaube sehen.

Es gibt auch Varianten mit Hauben aus gebürstetem Edelstahl.

Um die vordere Klappe zu öffnen, müssen Sie zuerst die 4 Schrauben, die Sie in jeder Ecke des Geräts finden, lösen.



Klappe wieder auf dem Gerät montiert ist versuchen Sie fast das gleiche Drehmoment an allen 4 Schrauben wieder zu verwenden.

Dann montieren Sie die Küchenblende wieder an Ort und Stelle.



Vor jedem Zugriff auf die Stromanschlüsse muss die Stromversorgung durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose getrennt werden.



Nur autorisierte Personen dürfen in die elektrischen Anschlusskästen eingreifen.

Wenn elektrische Komponenten beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller, Händler oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

11.1 Ersetzen des Filters



Die Filter sollten alle 6, 9, 12 Monate oder durch die Meldung des Drucksensors ausgetauscht werden.

Die Filter sollten ohne Werkzeug extrahiert werden.

Um optimale Eigenschaften der Lüftungseinheit zu gewährleisten, verwenden Sie die Originalfilter von EnSy. Die Verwendung von fälschlicherweise Filtern wird die Garantie auf das Produkt einschränken.

Ensy Artikelnummer für das Filterset:

011460850-2

SET FILTRE ENSY AHU 200 + 300 B. F7: 120x280x94

Drucksensor ist eine optionale Funktion - zu bestellen:

370222-2

SINGLE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSDUCE

11.2 Reinigen der Lüfter



Dies muss von einer qualifizierten Person erfolgen.

Vor dem Entfernen der Lüfter muss die Hauptstromversorgung getrennt werden, indem sie den Hauptversorgungsstecker aus der Steckdose herauszieht.
Trennen Sie die 3-poligen Stecker.

Je nach AHU-Modell können die Lüfter mit oder ohne Werkzeug aus der Lüftungseinheit gezogen werden.
Wenn Werkzeuge erforderlich sind, lösen Sie die Stopperhalterungen, die die Lüfter in Position halten.
Hinweis! Denken Sie daran, die Stopper wieder zu setzen, nachdem die Arbeit getan ist.

Mit milder Seife und Wasser reinigen

11.3 Wartung und Reinigung des Rotationswärmetauschers



Dies muss von einer qualifizierten Person erfolgen.

Trennen Sie den 5-poligen Stecker.

Kann ohne Werkzeug aus der Lüftungseinheit gezogen werden.

Hinweis! Um die Dunstabzugshaube nicht zu zerkratzen, sollten Sie diese abdecken, bevor Sie den Rotationswärmetauscher herausziehen.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5.

12. Betrieb der Küchenhaube




EIN / AUS-Schalter, für Down-Spots.

Keine Funktion

Öffnet Dämpfer.
Timer aktiviert

Max. Zeit auf
Timer 60 min

Der Schalter hat einen Federeinzieher und funktioniert nicht, bis wieder auf „Min“ steht



12.1 Austausch von LED und Transformator an der Herdhaube



Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Daunenlicht ersetzen.

Wenn das Licht nicht funktioniert, müssen Sie die gesamte Lichtbuchse und den Transformator austauschen. Um die Leuchtmittel zu ersetzen, müssen sie zuerst die vier Ausschneidestecker entfernen und dann vier Schrauben lösen, um die gesamte Abdeckung zu lösen.

Komprimieren Sie die Feder mit den Fingern, um die Lichtbuchse leichter durch die Abdeckung herauszuschieben.

Die Stecker, die zwischen Licht und Transformator liegen, können auseinandergezogen werden.



Wenn das Leuchtmittel defekt ist müssen Sie sowohl Downlight als auch den Transformator ersetzen.



Original-LED-Licht, das ab Werk eingelegt wird:

- | | |
|----------|---|
| 260455-2 | Down Light LED 5W
mit weißer Buchse und Transformator |
| 260456-2 | Down-Light LED 5W
mit schwarzer Buchse und Transformator |

12.2 Austausch oder Waschen des Filters von der Küchenhaube



Lösen Sie den Rahmen, indem Sie das Schloss in die Mitte des Filters drücken und nach unten kippen. Der Filter kann in Seifenwasser gewaschen werden. Muss vollständig trocken sein, bevor es wieder an Ort und Stelle montiert wird. Wenn das Filtermaterial beschädigt ist, muss es neu original bestellt werden.

Artikelnummer Ersatzteil:

- | | |
|----------|--------|
| 270081-2 | Filter |
|----------|--------|

12. AHU Decke montiert

(Bilder zeigen AHU Deckenmodell)



(Skizze zeigt AHU-300/400 HH)

Wenn elektrische Komponenten beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller, Händler oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Die Klappe hat zwei Scharniere, die sie dauerhaft am Gehäuse halten. Wenn das Gerät hoch unter einer Decke platziert wird, ist es obligatorisch um Hilfe durch eine weitere Person zu erhalten, um die Klappe zu öffnen.

Um die vordere Klappe zu öffnen, finden Sie einen Griff für die Vierteldrehungsverriegelungen.

Left latch 

 Right latch

Um die Sperren zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel in Richtung der Mitte des Geräts.





Um dieses Produkt zu betreiben, sollten die Menschen über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen oder unter der Aufsicht einer qualifizierten Person.



Kinder sollten aufgefordert werden, nicht mit dem Gerät zu spielen.

Vor jedem Zugriff auf die Stromanschlüsse muss die Stromversorgung durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose getrennt werden.

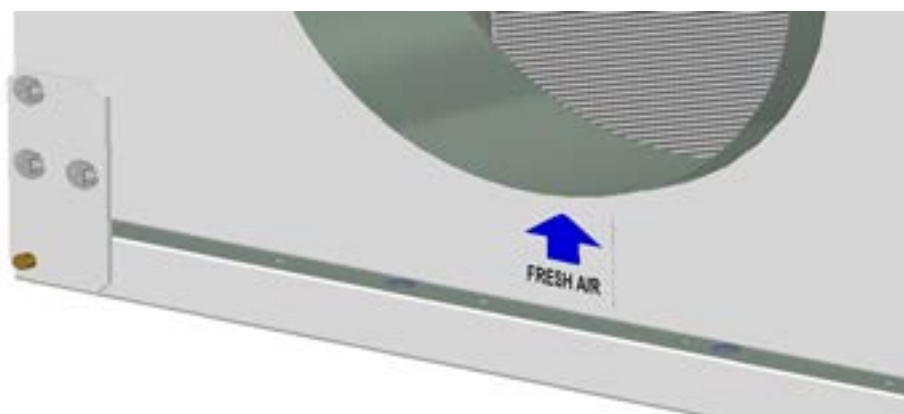

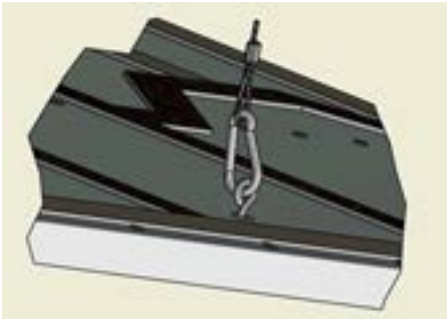


Der Sicherheitsdraht kann von innen in der vorderen Luke entfernt werden, so dass die Klappe geöffnet oder entfernt werden kann. Der Sicherheitsdraht muss neu installiert werden, bevor Sie die Klappe schließen.



Um zu schließen, nachdem Sie die Luke wieder an Ort und Stelle, drehen Sie die Verriegelungen in die entgegengesetzte Richtung. Sie können etwas Druck in Richtung der Luke verwenden, um sie zu schließen.


12.1 Austausch des Filters

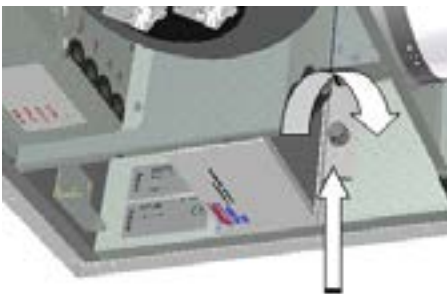

Die Filter sollten alle 6, 9, 12 Monate oder durch die meldung des Drucksensors usgetauscht werden.

Die Filter sollten ohne Werkzeug extrahiert werden.

Bevor die Filter entfernt werden können, müssen Sie bei jede Verriegelungshalterung 2 Schrauben lösen. Drücken Sie die Halterung von Ihnen weg, um die Filter freizugeben.

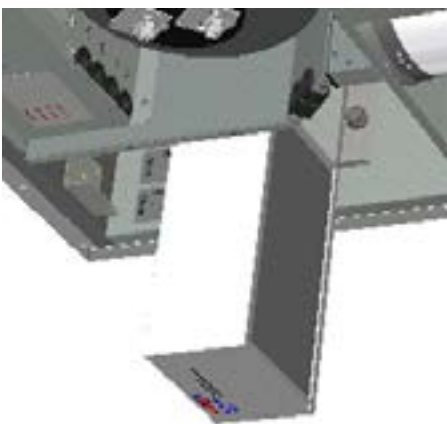


Um optimale Eigenschaften der Lüftungseinheit zu gewährleisten, verwenden Sie die Originalfilter von EnSy. Die Verwendung von Fasenfiltern beschränkt die Garantie auf das Produkt

Artikelnummer für Filterset:

011460860-2	FILTERSETT ENSY AHU 300 Himling, F7: 140x240x94.
011460864-2	FILTERSETT ENSY AHU 400 Himling, F7: 247x285x94

Drucksensor ist eine optionale Funktion - zu bestellen:
370222-2 SINGLE DIFFERENTIAL
PRESSURE TRANSDUCER

12.2 Reinigen der Lüfter

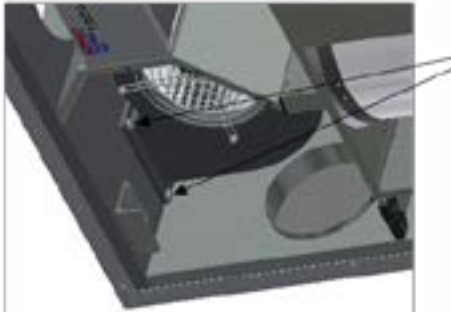

Dies muss von einer qualifizierten Person erfolgen.

Vor dem Entfernen der Lüfter muss die Hauptstromversorgung getrennt werden, indem der Hauptversorgungsstecker aus der Steckdose gezogen wird.


Trennen Sie die 3-poligen Stecker.

Bevor Sie die Lüfter entfernen können, müssen Sie zunächst zwei Schrauben für jeden Lüfter abschrauben, der den Lüfter in der richtigen Position hält.

Die Lüfter können dann mit dem Bedarf an Werkzeugen aus der Lüftungseinheit gezogen werden.

Wenn der Lüfter wieder in das Gerät gelegt wird, stellen Sie sicher, dass die Schrauben angezogen sind, so dass keine Gefahr besteht, dass sie sich während des Betriebs lösen. Mit milder Seife und Wasser reinigen.

12.3 Wartung und Reinigung des Rotationswärmetauschers

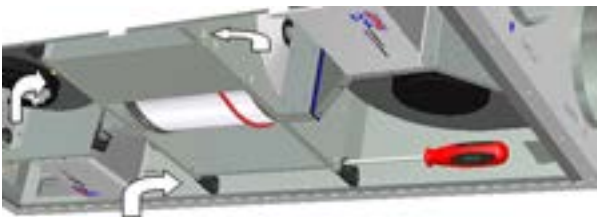

Dies muss von einer qualifizierten Person erfolgen.

Wenn das Gerät hoch unter einer Decke platziert wird, dann könnte es von Vorteil sein, Hilfe von einer anderen Person zu erhalten, um den Rotoraustauscher in der richtigen Position zu halten, bis alle vier „Sicherheits“-Schrauben gelöst sind.


Trennen Sie den 5-poligen d-Stecker, und schrauben Sie dann die vier „Sicherheits“-Schrauben, die den Rotortauscher an Ort und Stelle halten.

(Skizze zeigt AHU-300 HH, aber das Prinzip ist das gleiche für AHU-300 HV und AHU-400 HH/HV)

Kann ohne Werkzeug aus der Lüftungseinheit gezogen werden.

Rotortauscher kann leicht für die Reinigung durch Abschrauben von 12 Schrauben, die es zusammenhalten entfernt werden.

Reinigen Sie Teile mit milder Seife und Wasser.

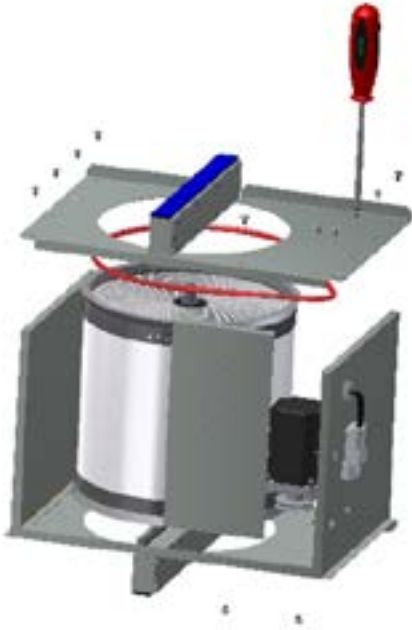

Setzen Sie den Rotormotor oder den Stecker nicht Feuchtigkeit/Wasser aus.

Der Austauscher können Sie auch mit milder Seife und Wasser reinigen. Verwenden Sie kein ammoniakhaltiges Reinigungsmittel, da dies das Aluminium im inneren des Wärmetauscher beschädigen und verfärben könnte. Mit Handdusche spülen und mit Druckluft trocknen.

Stellen Sie sicher, dass alle 12 Schrauben so angezogen sind, dass sie sich während des Betriebs nicht lösen.

Verwenden Sie vorzugsweise einen Schraubendreher, um die Schrauben festzuziehen. Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie ein geringes Drehmoment verwenden, um zu verhindern, dass die Gewinde in den Blechteilen zerstört werden.

Um sicherzustellen, dass sich der Antriebsriemen in die richtige Position einstellen kann, müssen Sie den Austauscher einige Umdrehungen manuell drehen. Dann wieder in die Lüftungseinheit einlegen. Stellen Sie sicher, dass der Rotorauswechsler ordnungsgemäß in alle Führungen im Inneren des Geräts eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, kann dies zu Vibrationen im System und zu einem internen Luftleck im Gerät führen. Stellen Sie sicher, dass alle vier „Sicherheitsschrauben“ angezogen sind, so dass keine Gefahr besteht, dass sie sich während des Betriebs lösen.

13 Montageanleitung

13.1 Allgemeines

Dieses Handbuch dient zur Bereitstellung von Installations- und Benutzeranweisungen zur korrekten Installation von Ensy AHU.

Ensy AHU ist für die Wärmerückgewinnung mit Luftvolumen von 200 m³ / h von bis zu 700 m³ / h ausgelegt. Die Energie aus der Abluft wird über den Rotationswärmetauscher zur Luftzufuhr übertragen, wo die Luftströme ohne Kontakt miteinander fließen.

Das Gerät verfügt über einen eingebauten In-Heater zur zusätzlichen Erwärmung der Zuluft. Der Feuchtesensor für die Zwangsbelüftung ist in die Lüftungseinheit integriert.

Das Gerät kann auch zusätzliche Dunstabzugshaube über dem Herd, Pulsschalter zur Steuerung der Zwangsbelüftung von Nassräume oder Bäder.

Die Steuerung dieser Optionen ist immer im Lieferumfang inkludiert.

Ensy AHU wird in lackierter Ausführung geliefert, getestet und betriebsbereit. Die Installation, Inbetriebnahme und Abstimmung muss von autorisiertem Personal durchgeführt werden.


13.2 Montage

Zusammen mit dem Gerät wird folgende Ausrüstung geliefert:


1. Aufhängungsbügel und Stopfen
2. Wandhalterung mit Vibrationsdämpfungsdichtung
3. Selbstklebende Vibrationsdämpfung
4. Zubehörbeutel mit den notwendigen Schrauben
5. 1 Stecker für den Anschluss der Herdhaube.
6. Bedienfeld

Wählen Sie zunächst aus, wie das Gerät montiert werden soll, damit das Rohrleitungssystem so einfach wie möglich sein soll.


(Sketch zeigt AHU-200 H/300 BH)

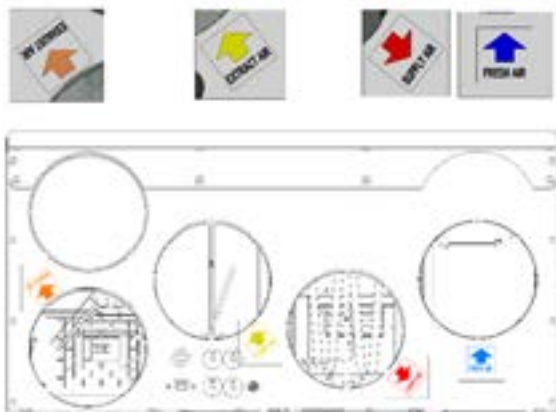


(Sketch zeigt AHU-200 V/300 BV)

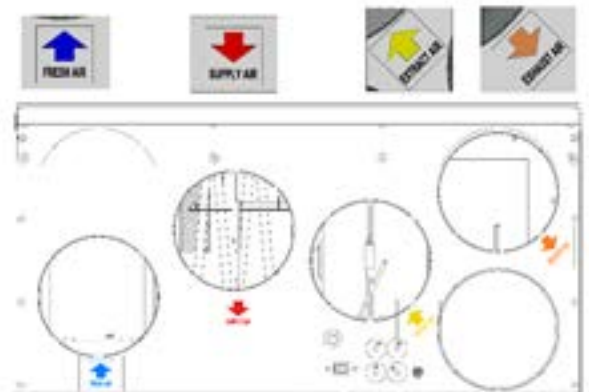


(Sketch zeigt AHU-200 KH)

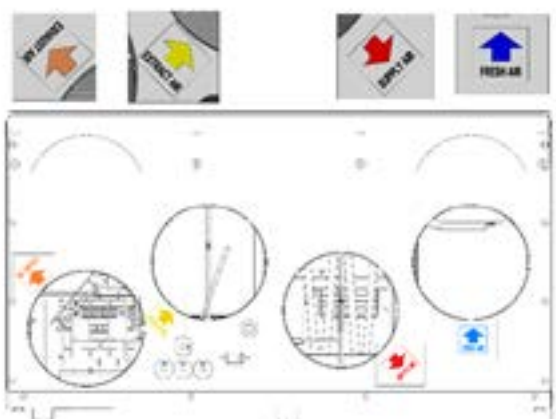


(Sketch zeigt AHU-200 KV)

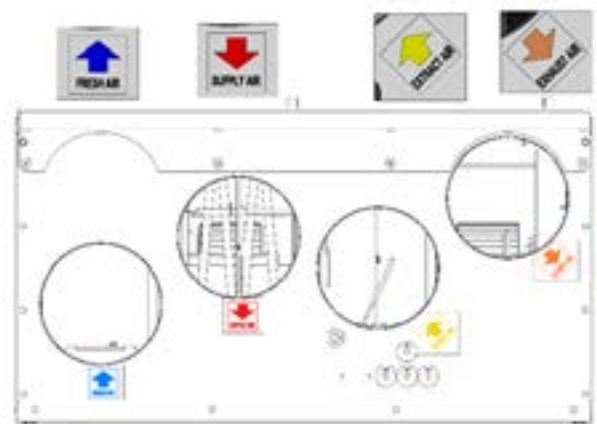


(Sketch zeigt AHU-350/400/700 KH)

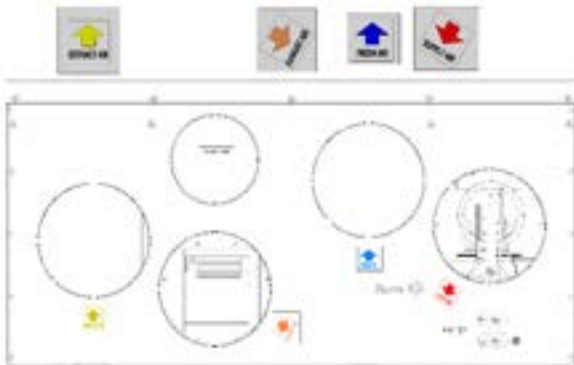


(Sketch zeigt AHU-350/400/700 KV)

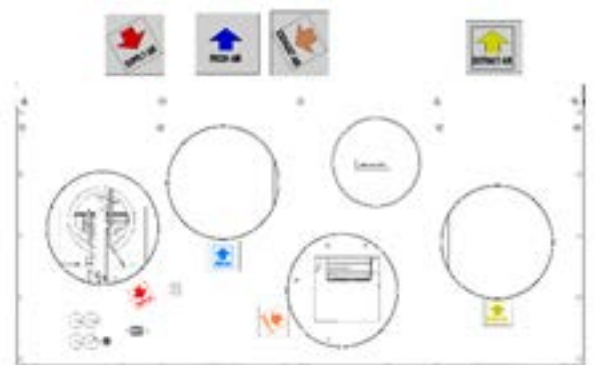


(Sketch zeigt AHU-300/400 HH)

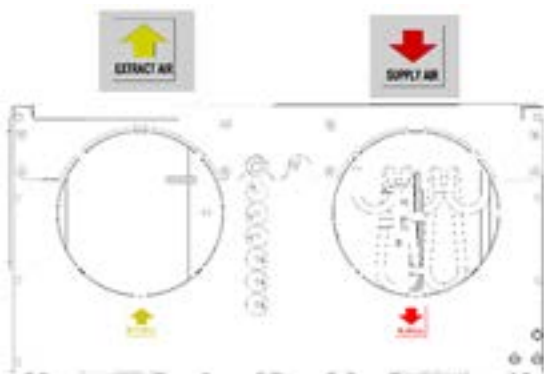


(Sketch zeigt AHU-300/400 HH)

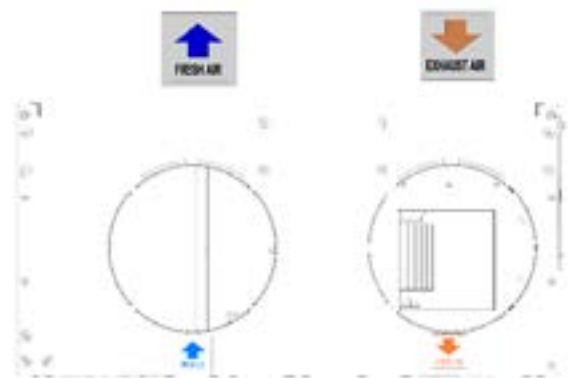

(Sketch zeigt AHU-300/400 HV)

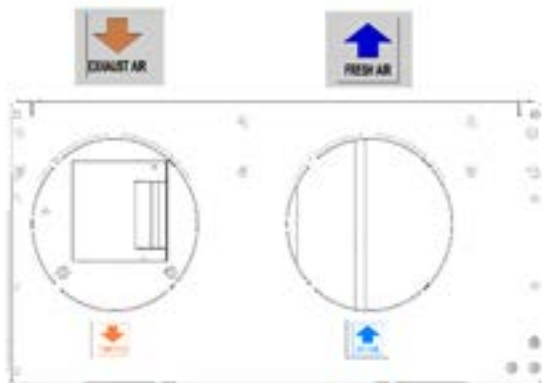

(Sketch zeigt AHU-300/400 HV)

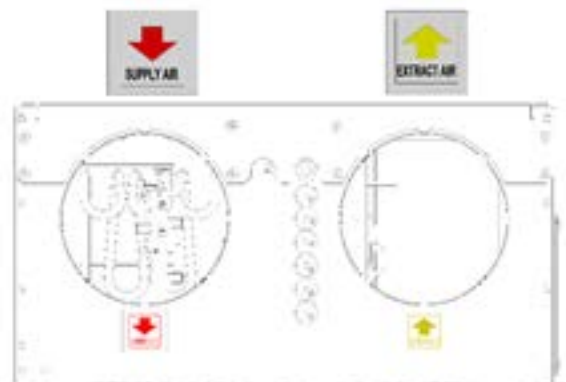

Englisch	Deutsch	Norwegisch
	Versorgungsluft	Tilluft
	Frische Luft	Friskluft

Englisch	Deutsch	Norwegisch
	Abluft	Avtrekk
	Luft abgewinnen	Avkast

13.2.1 Halterungen und Vibrationsdichtungswand montiert



Aufhängungsbügel, auf der Oberseite des Geräts verschraubt, wie gezeigt.



Verwenden Sie 8 Stück M5 x 16mm, mitgeliefert.


(Skizze über Show AHU-200 V, gilt aber für alle Wand montierten Einheiten)



Montieren Sie die Wandhalterung mit Vibrationsdichtung.

Stellen Sie sicher, dass die Kantenschutzdichtungen an der Wandhalterung befestigt sind.

Stellen Sie sicher, dass die Vibrationsdichtung intakt ist.

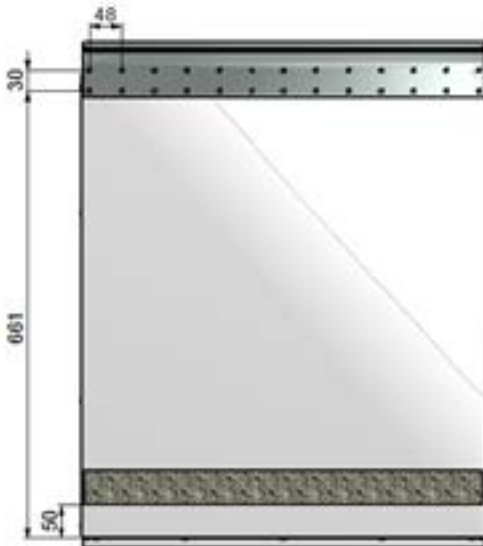

Klebeschwingungsdichtung an der Rückseite des Geräts, siehe Abbildung. Ungefähr. 50mm von der Unterseite des Geräts.

Heben Sie das Gerät an Ort und Stelle und stellen Sie sicher, dass es keinen direkten Kontakt zwischen Einheit und Gebäudebau.

Halterungen und Vibrationsdichtungsdecke montiert



Stellen Sie sicher, dass die Dichtung auf beiden Haltern montiert sind.

Aufhängungsbügel auf dem Gerät verschraubt, wie an beiden Enden des Geräts markiert.

Benutzen Sie dafür 8 Stück M5 x 16mm, im Lieferumfang enthalten



Befestigen Sie eine der Deckenhalterungen in der richtigen Position in der Decke.

Verwenden Sie 7 Stück Holzschrauben 5 x 40mm für jede Halterung.

Heben Sie dann das Gerät an und legen Sie die Halterung der Einheit zwischen Dichtung und Decke.

Heben Sie dann das Gerät in der richtigen Position an und stellen Sie sicher, dass kein Kontakt zwischen den Teilen auf der Einheit und der Gebäudekonstruktion besteht.




Dann kann die zweite Halterung am anderen Ende des Geräts platziert werden.

13.2.2 Alternative Platzierung an der Wand

Das Gerät kann auch an einer Wand platziert werden. Sie benötigen dann die Verwendung einer separaten Wandhalterung. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. (Ensy Art nr: 01008045-2)

Um Vibrationen aus dem Gerät in Richtung Gebäudekonstruktionen zu vermeiden, ist es hier wichtig, dass auf der Rückseite des Geräts ein 5 mm Vibrationsdämpfer angebracht wird.

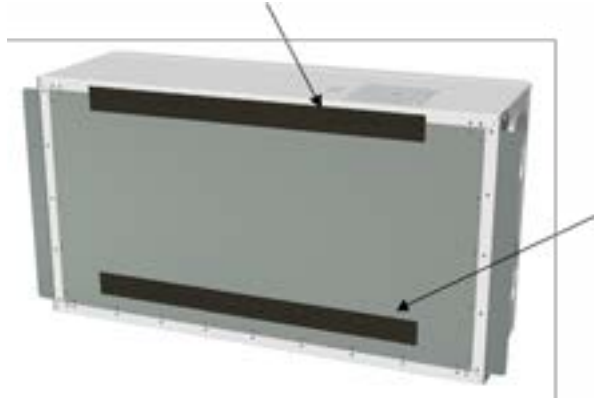

Zwei Vibrationsdichtungsschrauben für die zusätzliche Halterung.

Eine der Dichtungen befindet sich oben auf dem Gerät.

Die andere legen Sie ca. 60 mm vom Kopf des Geräts, so dass diese nicht in Kontakt mit der Wandhalterung kommen.



Legen Sie dann zuerst diese beiden Klammern an jedes Ende der Einheit, wie auf Seite 16 dargestellt.

Dann wird die Wandhalterung mit 10 mm Dichtung an die Wand geschraubt.

Verwenden Sie 8 Stück Holzschrauben 5 x 40mm.


Dann können Sie das Gerät anheben und auf die Wandhalterung legen. Dann verwenden Sie die Klammern, eine an jedem Ende. Verwenden Sie 7 Stück Holzschrauben 5 x 40mm für jede Halterung




Wandhalterung

13.2.3 Platzierung unter Betondecke

Wenn das Gerät direkt an der Betondecke montiert werden soll, wo es unebene sein kann. Dann nutzen Sie Erweiterungsbolzen in der Decke. Auf diese Weise können Sie mit den Muttern ein ebenes Höhenniveau einstellen.

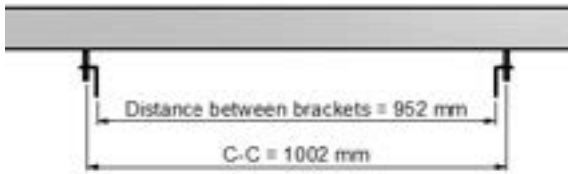

Verwenden Sie den richtigen Bohrer für die M10 mm-Erweiterungsschrauben.

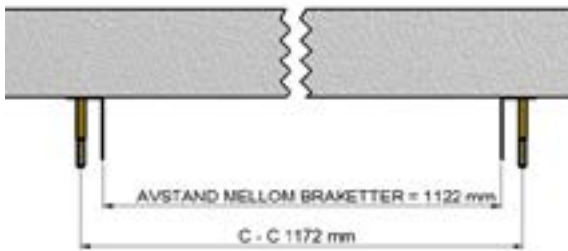


Verwenden Sie die Aufhängungskammern so das der Abstand der Halterungen eingehalten werden kann.

Verwenden Sie den richtigen Bohrer für die Verwendung von M10 mm-Erweiterungsbolzen.

(Oben dim. für AHU 300H und unter dim für AHU 400H)

Stellen Sie sicher, dass die Schraube so stark gedreht ist, dass sie sich nicht lösen kann. Die Schrauben sind in verschiedenen Längen erhältlich, so wählen Sie jemanden geeignet für diesen Zweck. Heben Sie das Gerät in Position. Verwenden Sie eine Gummidämpfung, 4-6 mm dick, zwischen Unterlegscheiben und Halterungen.

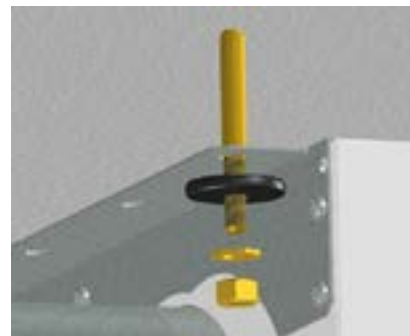

13.2.4 Montage der Herdhaube



(Skizze zeigt AHU-200 V)

Wenn Küchenablufthaube zusammen mit dem Gerät verwendet werden soll

Wenn die Dunstabzugshaube an der Oberseite des Geräts angeschlossen werden soll, müssen Sie die Endkappe in der Oberseite entfernen, die mit „COOKER HOOD“ gekennzeichnet ist.


13.2.5 Kanalabdeckung

Wenn Sie eine Kanalabdeckung verwenden möchten, um die Rohre zu verstecken, benötigen Sie den Abstand von 296 mm von der Decke und nach unten zur Oberseite der Einheit.

Die Kanalabdeckung muss separat beim Lieferanten bestellt werden:

0100107-2	DUCT COVER AHU-200 V/H_KV/KH, WHITE COATED (ACCESSORIES)
0100207-2	DUCT COVER AHU-300 BV/BH, WHITE COATED (ACCESSORIES)
0100307-2	DUCT COVER AHU-400 BV/BH, WHITE COATED (ACCESSORIES)
0100407-2	DUCT COVER AHU-350 BV/BH, WHITE COATED (ACCESSORIES)
0100507-2	DUCT COVER AHU-700 BV/BH, WHITE COATED (ACCESSORIES)

Die Anleitung, wie diese Kanalabdeckung zu montieren, finden Sie zusammen mit der Kanalabdeckung.

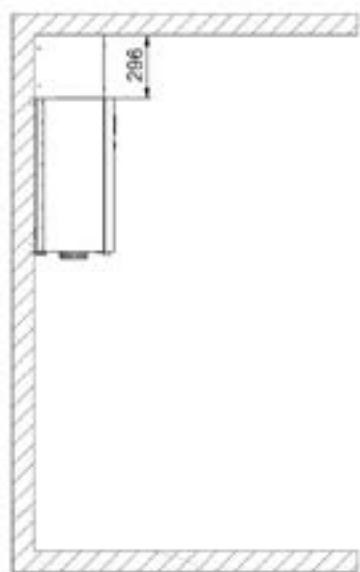

13.2.6 Abmessungen

Modell	Länge [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Kanalgröße [mm]	Herdhaube [mm]
AHU 200B	699	598	347	125	125
AHU 200K	748	600	326/481*	125	125
AHU 300B	715	700	362	125	125
AHU 300H	972/1066**	520	290	160	125
AHU 350B	715	755	452	160	125
AHU 400B	715	825	452	160	125
AHU 400H	1162/1240**	653	343	200	125
AHU 700B	790	1004	570	200	125

13.2.7 Technical Daten

	AHU200/300 H/V/BH/BV	AHU200 KH/KV	AHU 350/400 BH/BV	AHU 700 BH/BV	AHU 300 HH/HV	AHU 400 HH/HV
Power outlet phase/ voltage	--1 / 230 (50Hz/ VAC)	-1 / 230 (50Hz/ VAC)	-1 / 230 (50Hz/ VAC)	-1 / 230 (50Hz/ VAC)	-1 / 230 (50Hz/ VAC)	-1 / 230 (50Hz/ VAC)
Maximum power unit [W]	1200	1200	1600	2230	1200	1900
Heating element Power [W]	800	800	1200	1200	800	2 X 750
Recommended fuses [A]	10	10	10	10	10	10
Control system	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated	Integrated
Filter Class Super pleat	F7 ePM1/55%	F7 ePM1/55%	F7 ePM1/55%	F7 ePM1/55%	F7 ePM1/55%	F7 ePM1/55%
IP class unit with closed front door	IP 4X	IP 4X	IP 4X	IP 4X	IP 4X	IP 4X
Thermal/sound insulation [mm]						
1. sidewall / back	25 / 40	25	40	40	40	40
2. front hatch	50 / 50	25	50	50	40	25
3. top and bottom	25 / 40	25	40	40	40	40
Weight, including bra- ckets [kg]	47 / 54	52	61.5 / 64.5	101	49.5	62

Spezifikationen:

- Drehwärmetauscher mit Wärmerückgewinnung bis zu 85 % Wirkungsgrad.
- Elektrische Heizspule.
- Hohe Effizienz und geräuscharme EC-Lüfter. Einstellbare Geschwindigkeit von 30 bis 100 %.
- Einstellbare Zulufttemperatur zwischen 10 und 26°C.
- Akustisches und wärmeisoliertes Gehäuse.
- Touch Panel zur Steuerung des serienmäßig gelieferten Geräts.
- Das Gerät ist für den optionalen Anschluss einer Herdhaube in der Oberseite des Geräts ausgelegt.

Oben auf der Einheit befinden sich:

- Anschlusspunkt für den Anschluss des Bedienfelds.
- Anschlusspunkt für Herdhaube. (KV)
- Für zusätzliche Funktionen erfolgt der Anschluss auf der Platine durch die Dichtungen von oben

Zubehör:

- Kanalabdeckung für die Verkapselungsrohre in der Oberseite. (Art. Nr.: 0100107-2)
- Drahtloser Pulsschalter. (Art. Nr.: 0100052-2)
- COOKER HOOD WHITE SLIM mit LED-Downlights (Art.no: 0101405-2)
- COOKER HOOD Edelstahl SLIM mit LED-Downlights (Art.no: 0102405-2)



Bedarfsgesteuerte Belüftung - angemessene Luftqualität




Systemsteuerung:
Mund- und an eine geeigneten Stelle in der Nähe des Geräte „um die Überwachung und Regelung der Belüftung so einfach wie möglich zu tun. Darf nicht in Badezimmer oder Nassbereich platziert werden.



Bewegungsmelder:
Wenn in einem Wohnzimmer installiert, wird dies das Signal an das Gerät geben, um die Geschwindigkeit auf maximalen Luftstrom zu erhöhen.

Feuchtigkeitssensor:
Der Feuchtesensor für die Zwangsbelüftung ist in die Lüftungseinheit integriert.

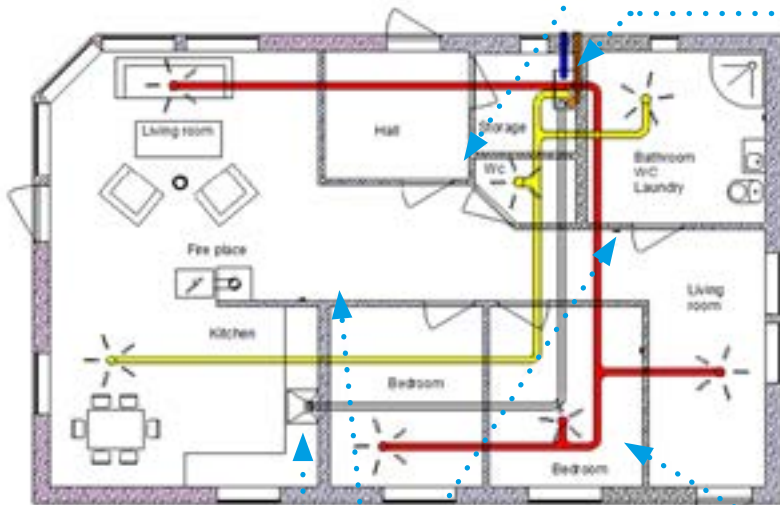

Die Lüftungsanlagen sollten sich in Räumen geeigneten in der Zentralresidenz befinden, um einen einfachen Zugang für Service und Filterwechsel zu gewährleisten. Wenn in Nassräumen oder Bad montiert, dann müssen die Kontaktstellen versiegelt werden, damit es nicht in Wasser eindringen kann. Dies gilt insbesondere für KV, Dichtungen und USB-Anschluss.



Das Gerät ist für den Anschluss der externen Küchenhaube ausgelegt. Dies ist eine alternative Lösung, wenn es Probleme mit Rohrleitungen von der Dunstabzugshaube durch die Außenwand gibt.



Herd / Kamin / Badezimmer

Drahtlose Projekt / Puls-schalter kann werden, um sterben Zuluft durch den Einsatz eines Ofens zu erhöhen.

An einen geeigneten Ort in Bezug auf das Gerät montiert. Kann auch in der Nähe des Badezimmers für eine einfache Bedienung durch Zwangsbelüftung (max. Luftstrom) platziert werden

CO2-Sensor:

Kann im Wohnzimmer werden und wird signal an das Gerät geben, wenn die Verschmutzung im Raum zu hoch ist.



13.3 Verbindungen

13.3.1 Anschlüsse von Sensoren / externen Funktionen

Stecker zum Anschluss externer Sensoren finden Sie in der mitgelieferten Zubehörtasche.

13.3.2 Kanalanschlüsse


Das Gerät ist vorzugsweise in einem Raum, Lagerraum, Hauswirtschaftsraum usw. montiert. Luftkanal von der Dunstabzugshaube kann an separaten „Bypass-Kanal“ in der Oberseite des Gerätes mit der Aufschrift „Cooker Hood“ angeschlossen werden.

Die Wahl der Platzierung muss berücksichtigt werden, da das Gerät eine regelmäßige Wartung erfordert. Stellen Sie sicher, dass der Wartungsraum vor dem Gerät eingehalten wird. Wenn das Gerät auf leichten Trockenbauwänden montiert wird, achten Sie bitte auf ausreichende Schallentkopplung.

Der Frischlufteinlass ist in erster Linie im Norden oder Osten des Gebäudes und in gutem Abstand zu den Fortluftöffnungen zu platzieren.

Skizze für Rohrleitungen bei der Montage der Dunstabzugshaube an der Oberseite des Geräts.

1. Zuluft-Schlafzimmer
2. Zuluft-Wohnbereich
3. Abluft-Küche
4. Abluft Bad / Hauswirtschaftsraum
5. Lüftungseinheit
6. Dachhaube / Fortluft
7. Wandeinlass / Außenluft
8. Dunstabzugshaube

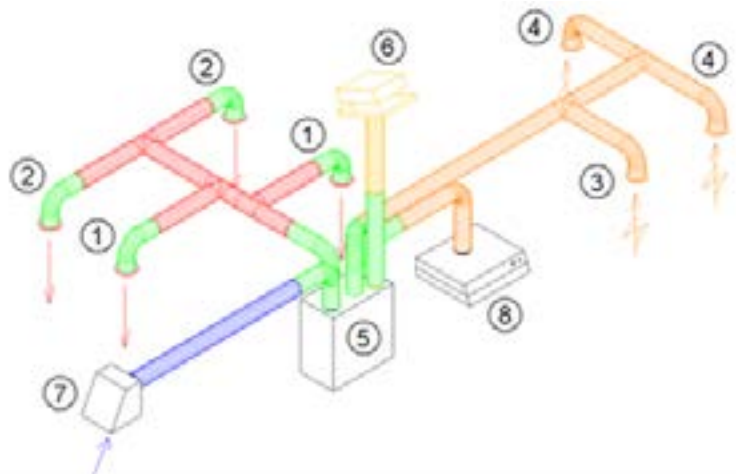

Anstelle einer separaten Dachhaube für Abluft und Wandgitter für Frischluft können auch Kombigitter mit Ein- und Auslassluft in der gleichen Box verwendet werden.

Die Luft zum und vom Gerät wird durch die Kanäle geleitet. Die beste Haltbarkeit und die Fähigkeiten für die Reinigung werden durch die Verwendung von Kanälen aus verzinktem Stahl sichergestellt.

Um einen effektiven, niedrigen Energieverbrauch und einen angemessenen Luftstrom zu erreichen, ist das Kanalsystem mit niedrigen Luftgeschwindigkeiten und niedrigem Druckabfall ausgelegt.

13.3.3 Schallreduzierung

Um störende Geräusche im Wohnbereich zu vermeiden, wird die Installation von Schalldämpfern im Kanal für Zu- und Abluft empfohlen. (Länge = ca. 0,9 Meter pro Schalldämpfer)

13.3.4 Flexible Kanäle

Flexible Kanäle können für die Einstellung zwischen der Einheit und Dachhaube / Frischlufteinlass verwendet werden. Alternativ werden die flexiblen Schalldämpfer verwendet (erinnern Sie sich an Anforderungen an den Außenschallpegel).

13.3.5 Kondensation/Isolierung

Gründe für die Wärmedämmung von Lüftungskanälen sind:

- eine gute Energieeffizienz durch Begrenzung des Wärmeverlustes
- eine bestimmte Austrittstemperatur der Zuluft zu erreichen.
- Kondensation an der Innen- oder Außenseite des Kanals zu verhindern.

Die durch die Verhinderung der in der Zuluft zugeführten Wärme werden die Heizkosten gesenkt und können in eine unbeheizte Umgebung übertragen werden.



Wenn die Kanäle in einer kalten Umgebung positioniert sind, z. B. in einem Dachboden, wo die Temperatur deutlich niedriger ist als die Zuluft, besteht die Gefahr von Kondensation in den Kanälen. Dies kann durch die Isolierung des Kanals nach außen verhindert werden. Es kann auch verwendet werden Isolierungsrohre (100 mm Mineralwolle) mit Kunststoff Diffusion Barriere über die Kanäle gezogen.

In Gebieten mit extrem niedrigen Wintertemperaturen muss eine zusätzliche Isolierung verwendet werden. Die Gesamtdämmungsdicke muss mindestens 100 mm betragen.

12 Garantie

Ensy AHU-Einheit hat eine Garantiezeit nach der europäischen Richtlinie 1999/44 CE, ab dem Datum des Verkaufs. Damit die Garantie gültig ist, müssen die folgenden Dokumente, die Sie mit dem Gerät erhalten haben, aufbewahrt werden:

- Garantie- und Bedienungsanleitung für Ensy[®] AHU-Einheit
- Service-Berichte, können Sie herunterladen von:
<http://ensy.no/en/service-and-maintenance/form-to-report-errors/>

Beide Dokumente müssen vollständig und mit allen korrekten Daten sein.

Verkaufsdatum: _____

Das Unternehmen hat diese Einheit installiert:

Kontakt: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____